




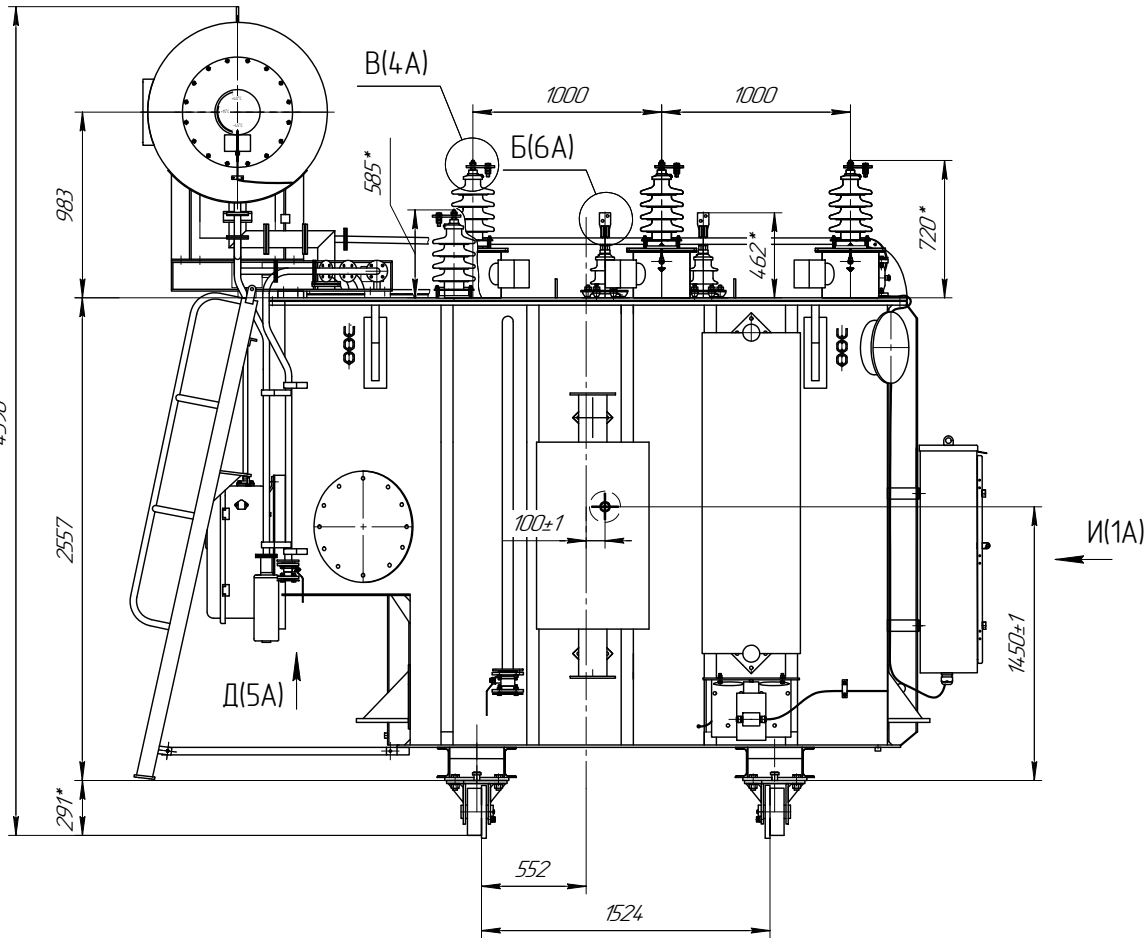




A(1B)

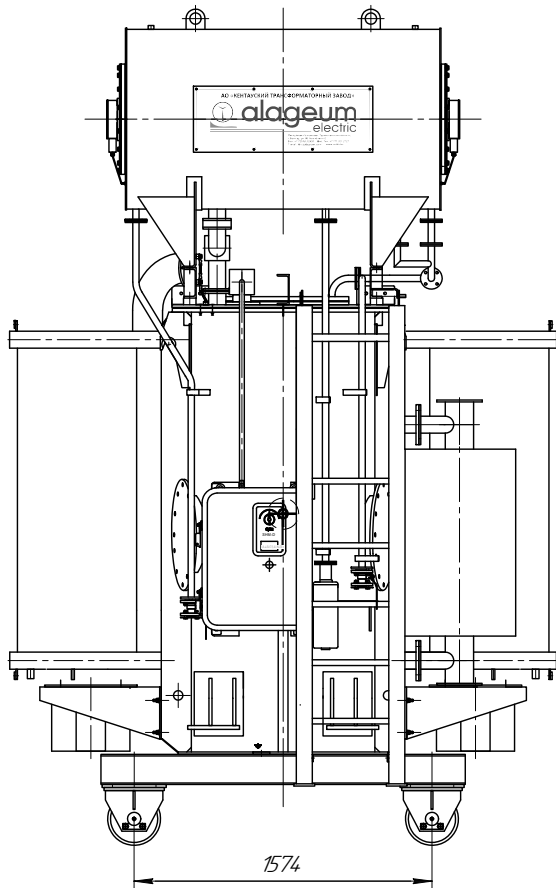

A(3B)

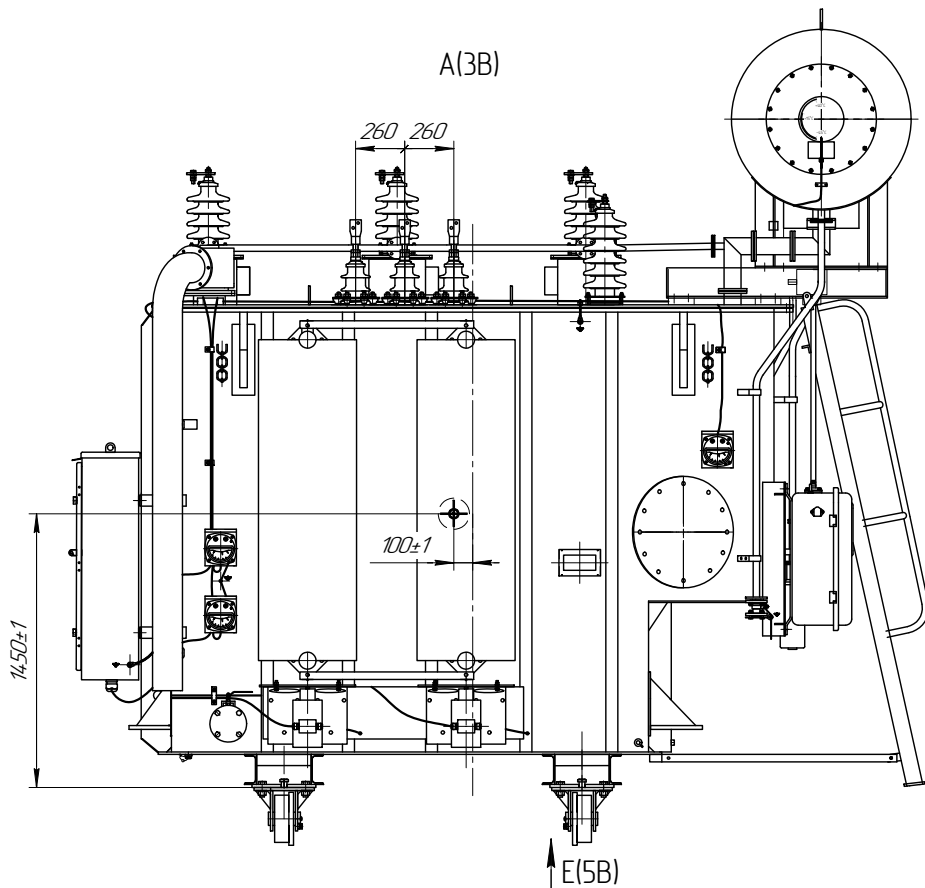


Ширина колеи катков ребердой при продольном и поперечном перемещении трансформатора

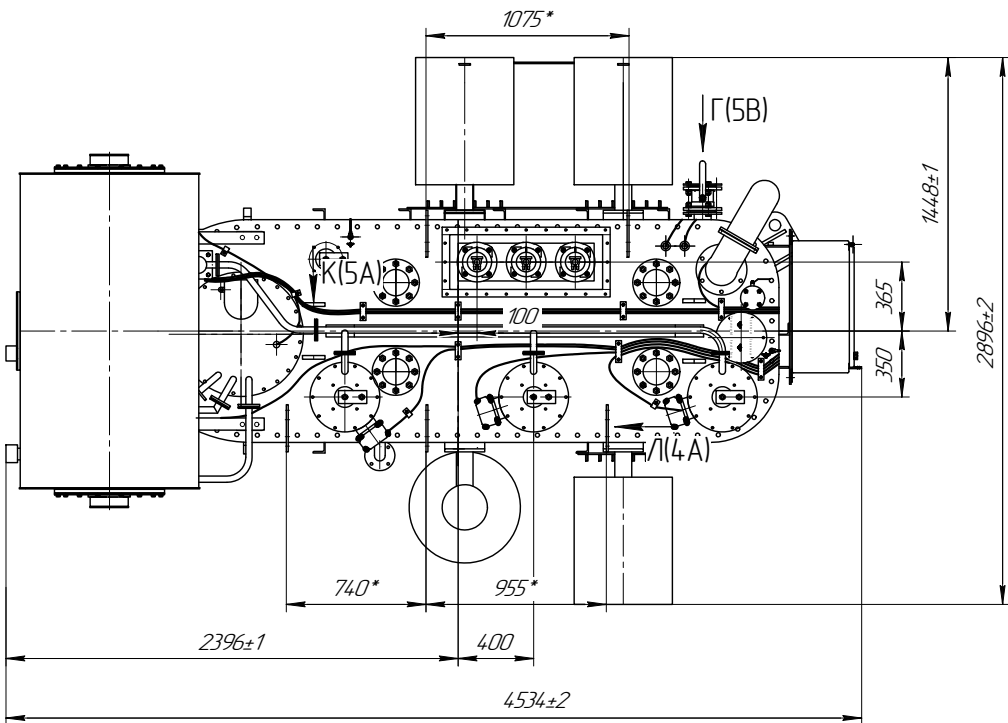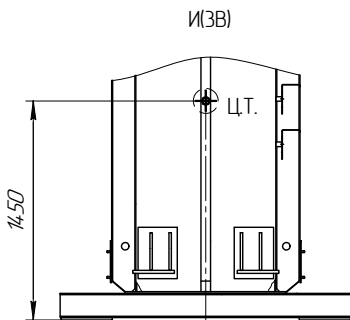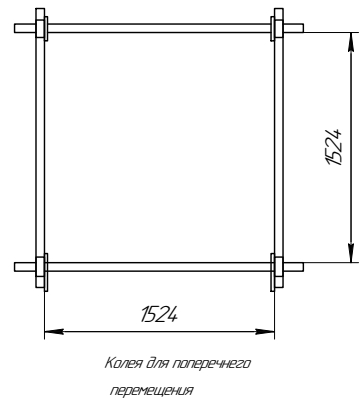

Обозначение	Напряжение, KV		Схема и группа соединения обмоток
	ВН	НН	
ЖКУИ672333.064	36,75	6,3	УН/Д-11
-01		10,5	

Крепление части активной через крышку трансформатора (1:4)

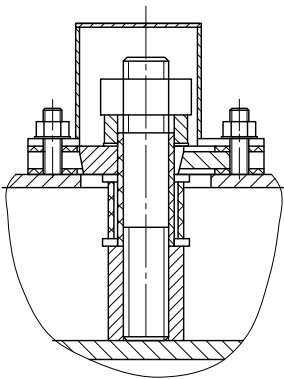


Наименование	Масса, кг
Часть активная	9760
Монтажная крышка	755
Бак	2200
Масло трансформатора	6000
Масло подлежащее доливке	1370
Демонтированные узлы	2100
Трансформатора отработочного	16000
Трансформатора полная	18700


1. При подъеме трансформатора угол между тросами и вертикальной осью трансформатора не более 30°.
2. Крепление активной части выполнить согласно рисунка "Крепление части активной трансформатора".
3. При монтаже необходимо создать уклон трансформатору с подъемом по направлению к газовому реле - 1-1,5°.
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14 192.

ЖКУИ672333.064 ГЧ				Трансформатор ТДНС-10000/35		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Бумизаев			1	см/мил	1:20
Проб.	Тураров			1	1	2
Т.контр.	Гастайбекова					
И.контр.	Бейсенова					
Утв.	Энерзакоев					
Копирован				ОГК		
				Формат А1		

B(4B)(1:2)

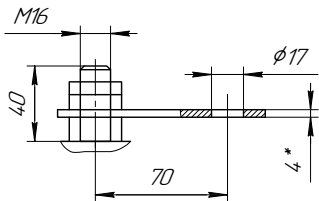






Л(4А)(1:4) Пластина для крепление кранш.

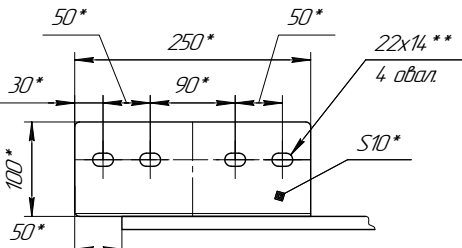


ЖКУИ.672333.064 ГЧ

6


5

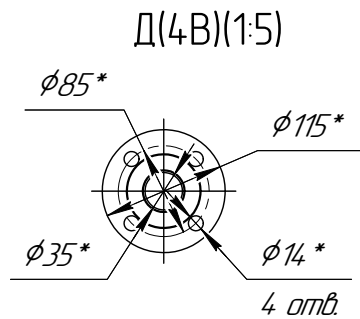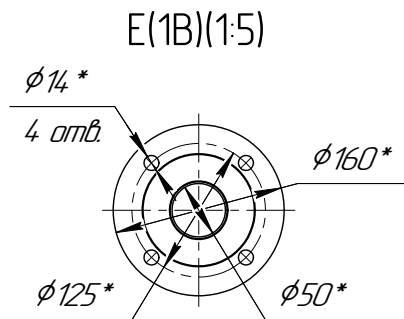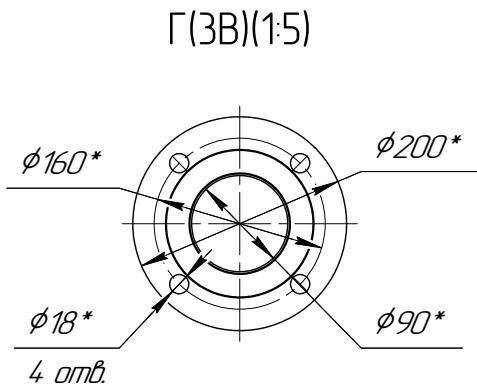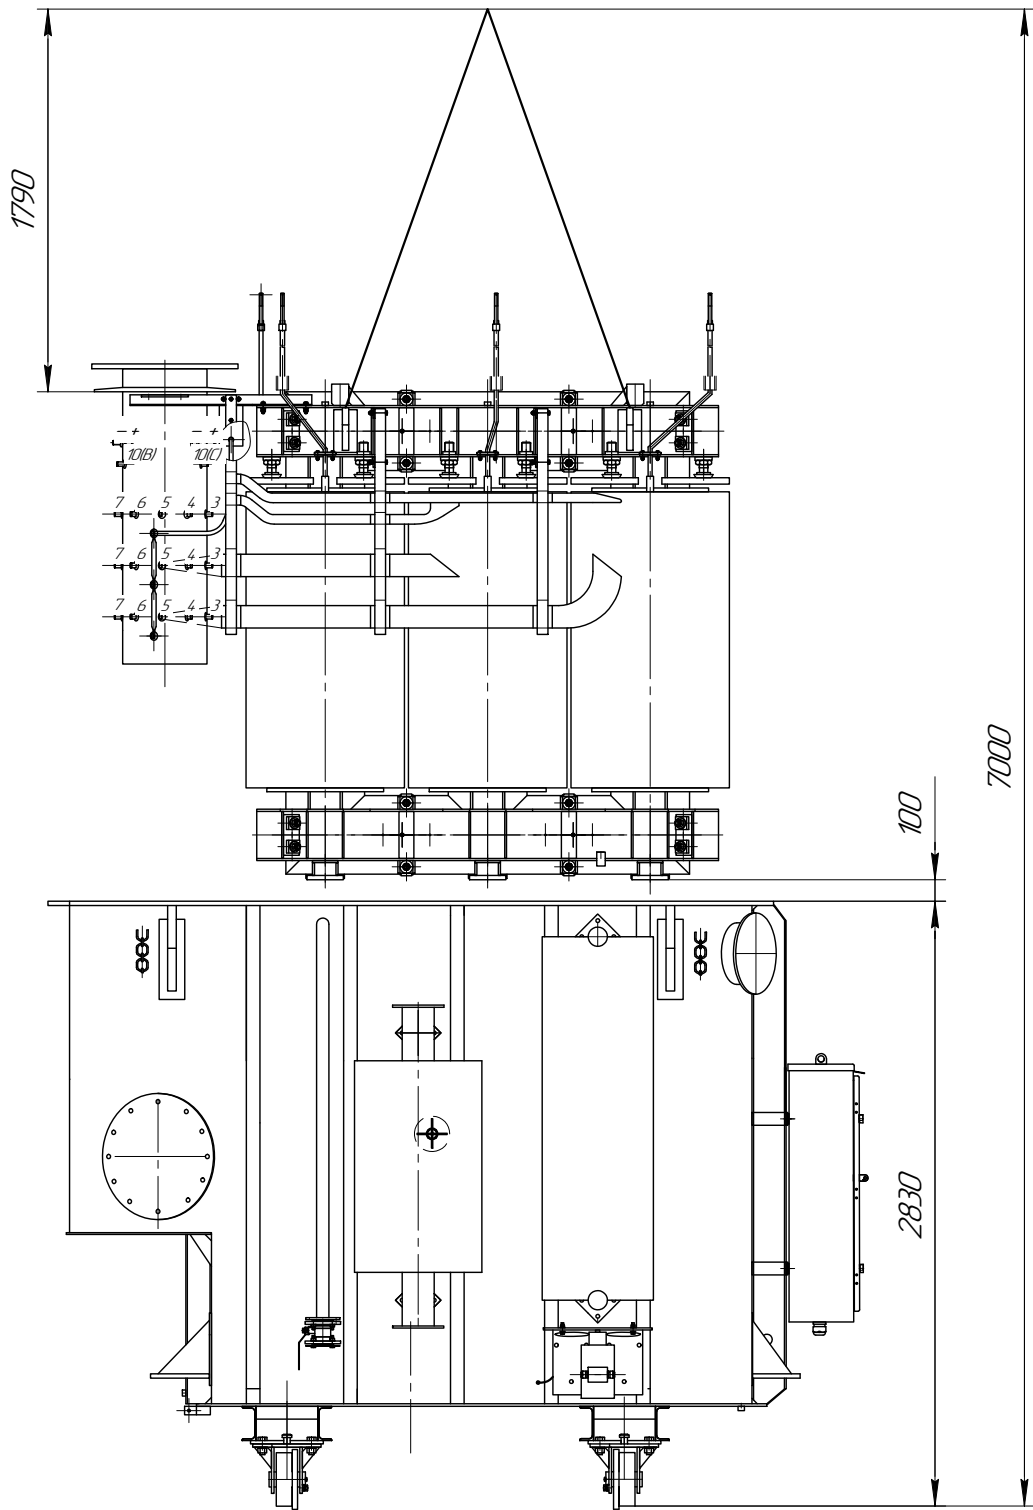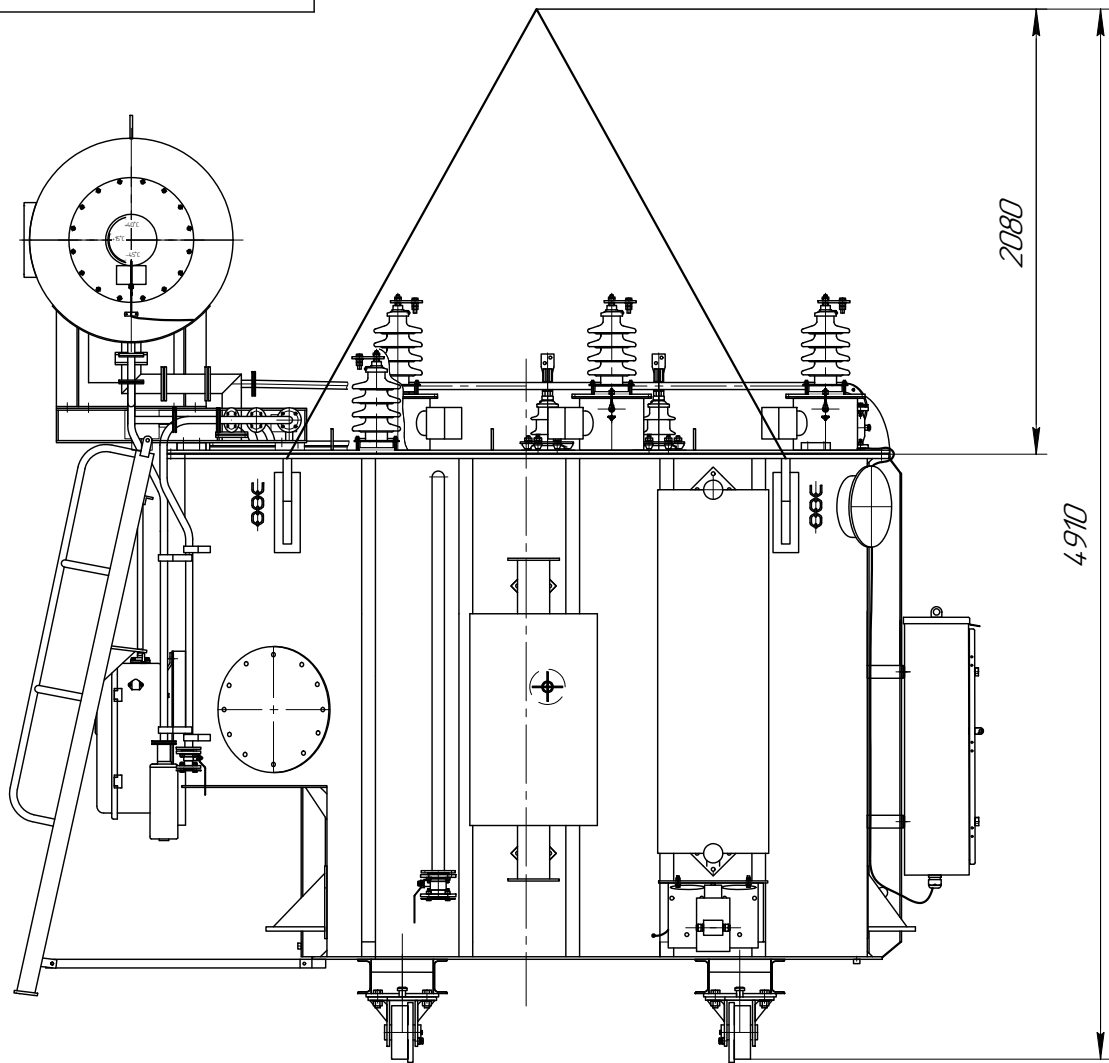


Б(4В)(1:2)

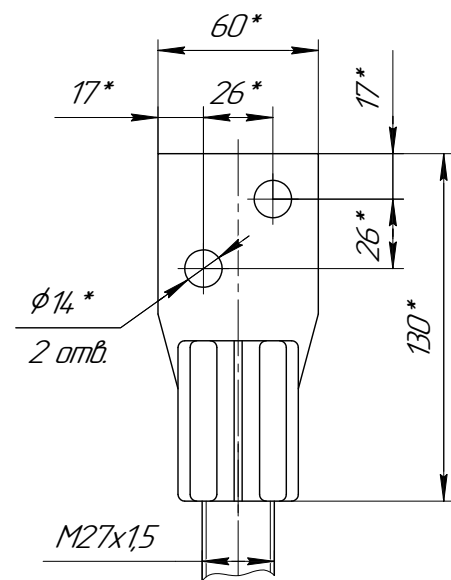


Каток(1:5)

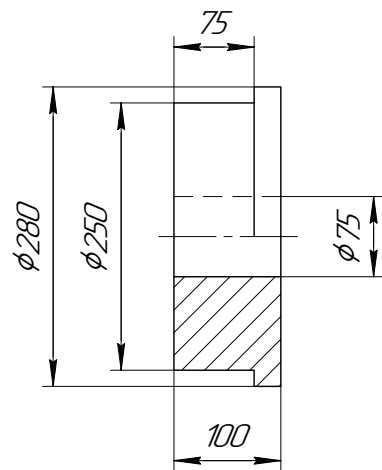


Крюк для подъема трансформатора (1:10)

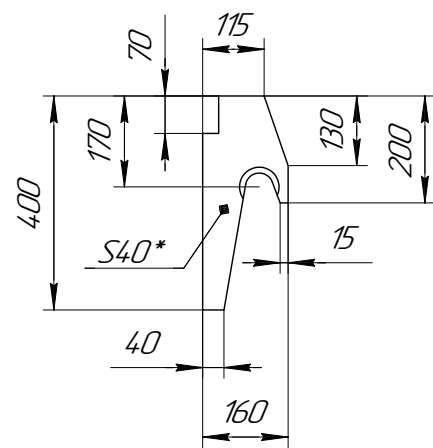


Крюк для подъема активной части (1:5)

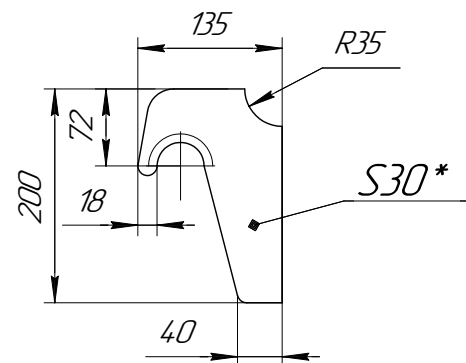

Скоба для подъема крышки К(2А)(1:5)

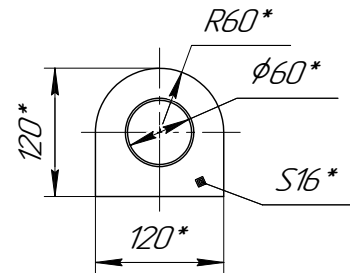

Скоба для подъема расширителя (1:2)

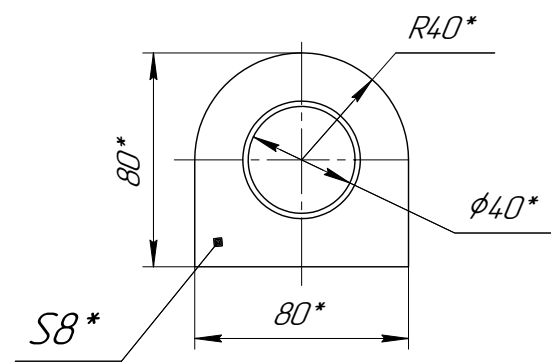

Изд. № докум.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Изд. № докум.
Подп. и дата	Подп. и дата
Изд. № докум.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЖКУИ.672333.064 ГЧ

Лист
2

6

5

Конуров

Формат А2