

Схема подъема трансформатора в сборе

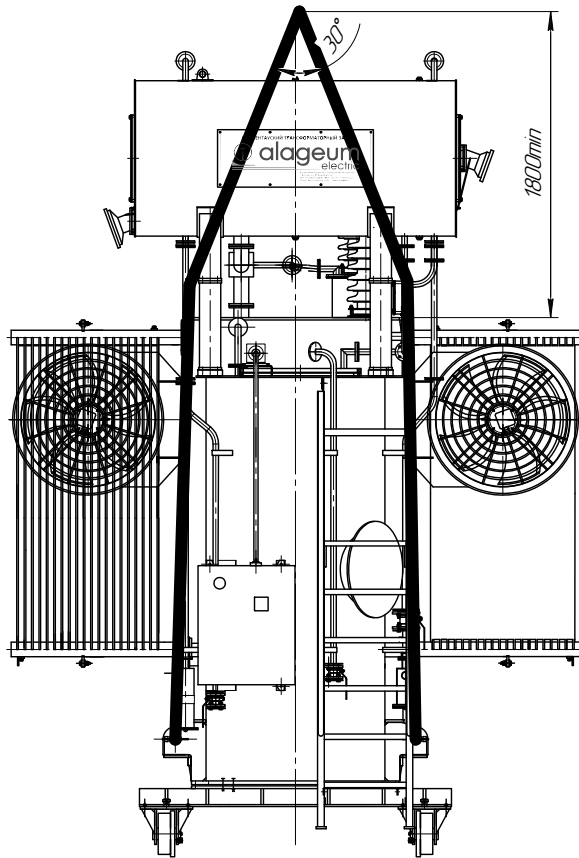
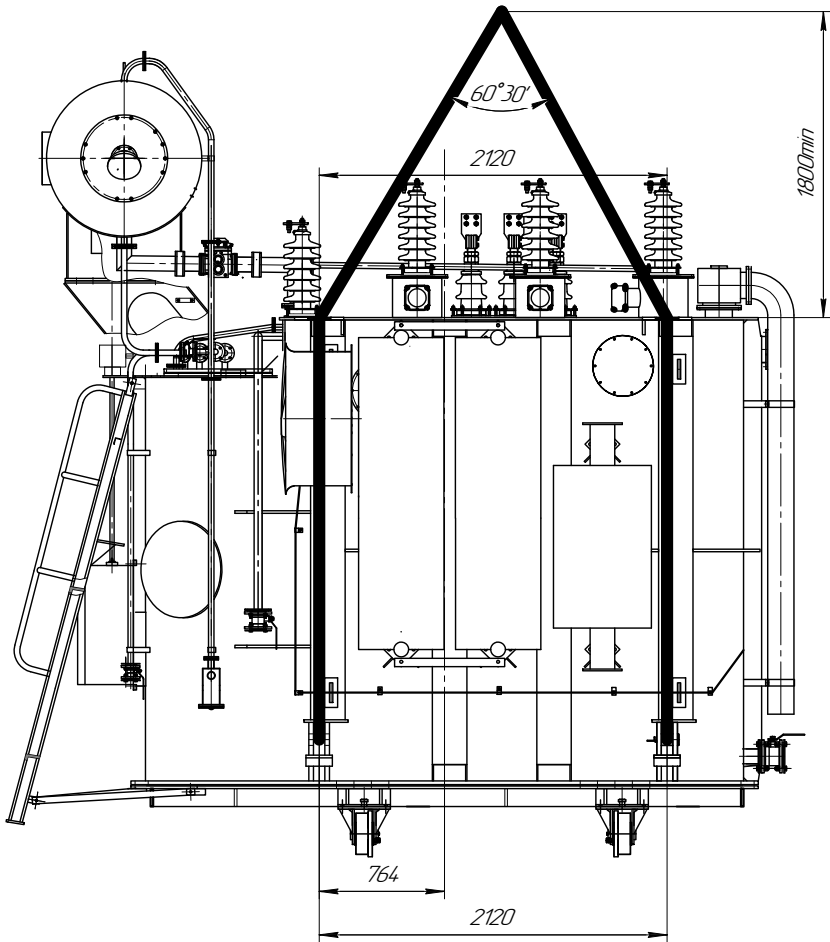


Схема подъема активной части




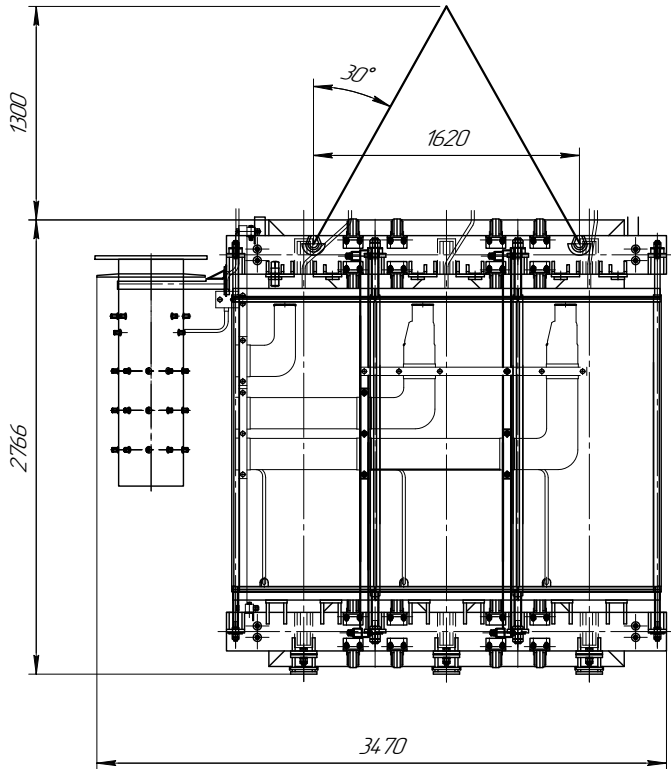


Схема установки верхней части бака

Схема подъема трансформатора в транспортном состоянии

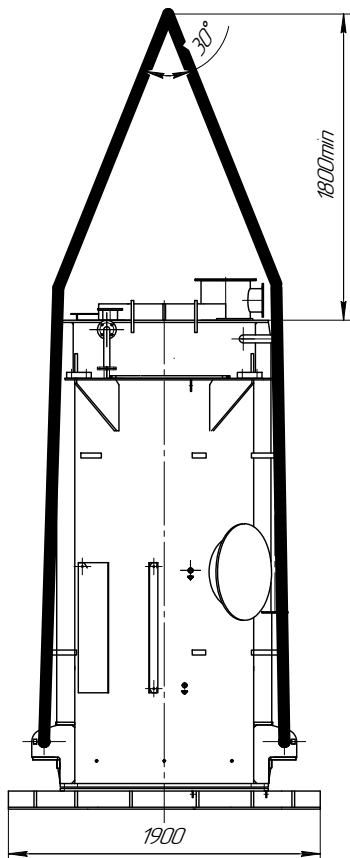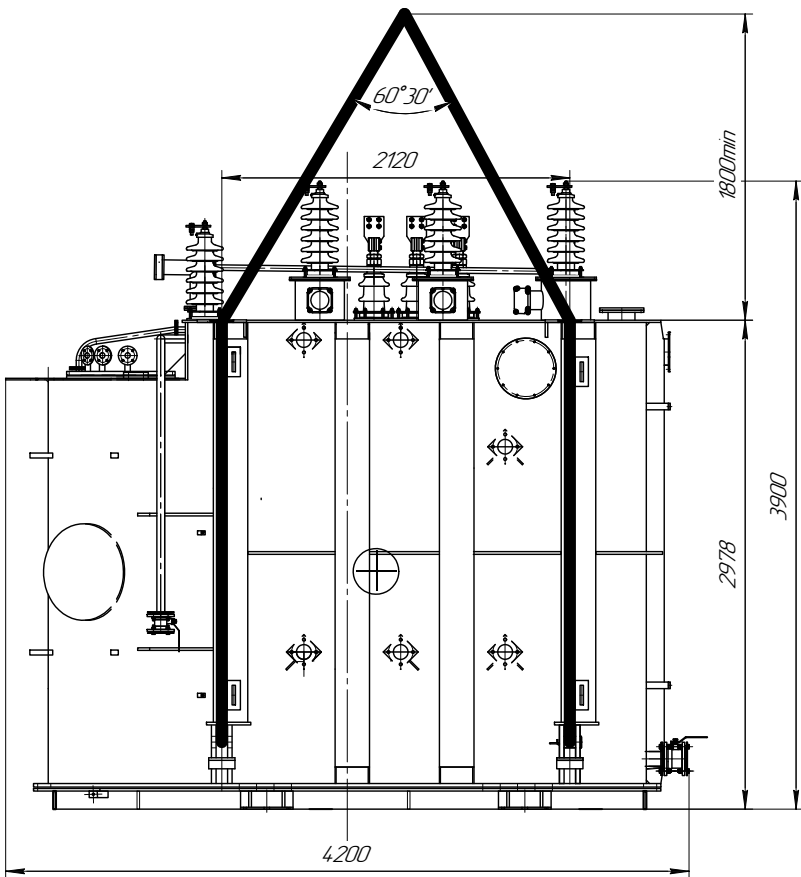

Б (1:10)(8В)



Е (1:10)(6А)






Таблица 2 – Основные массы трансформатора


Наименование	Масса, кг
Активная (выемная) часть	15672
Бак трансформатора (верхняя часть)	3200
Бак трансформатора (нижняя часть)	1100
Транспортная масса	27500
Масло для доливки	1700
Полная масса масла в трансформаторе	8000
Полная масса трансформатора	30000

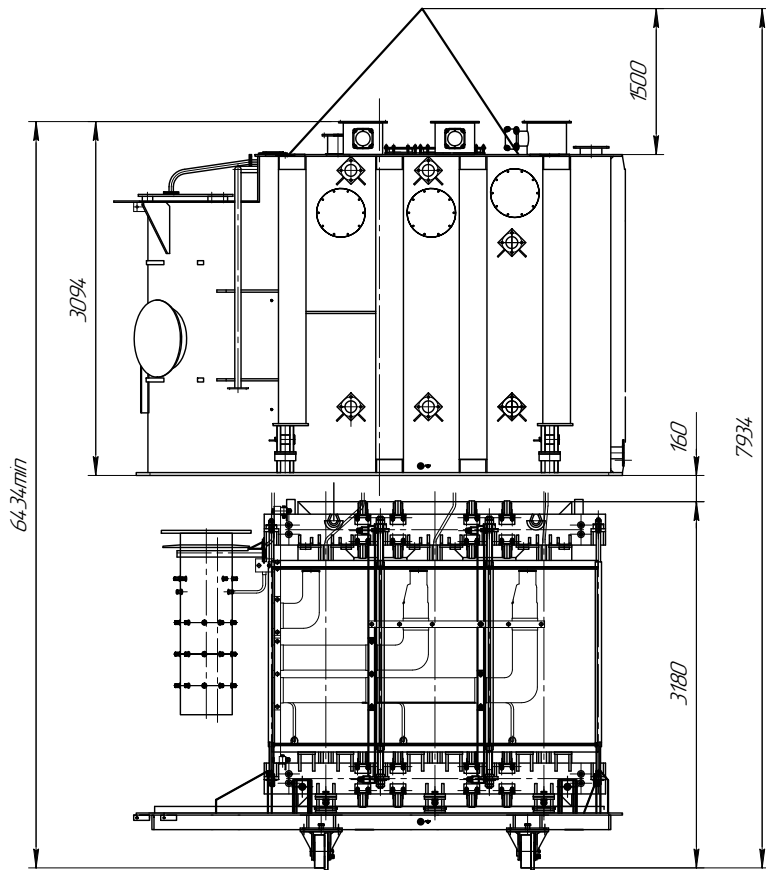


Раскрепление активной части в нижней части бака

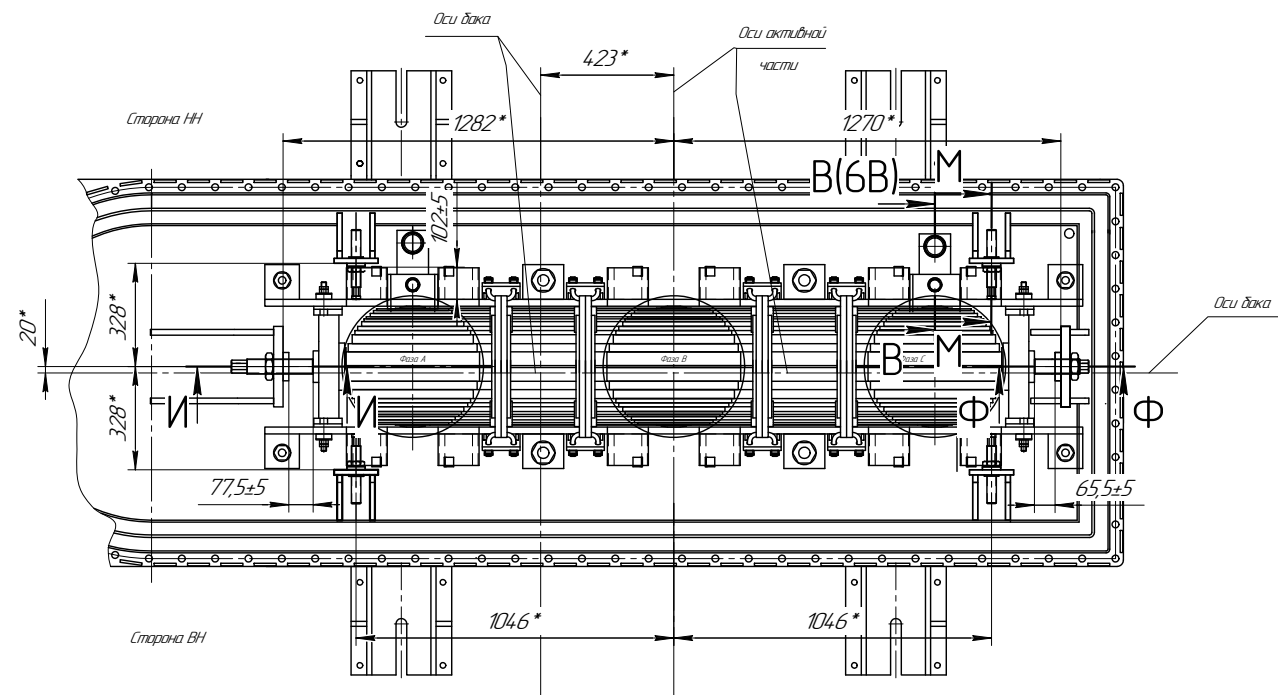

Раскрепление активной части в верхней части бака

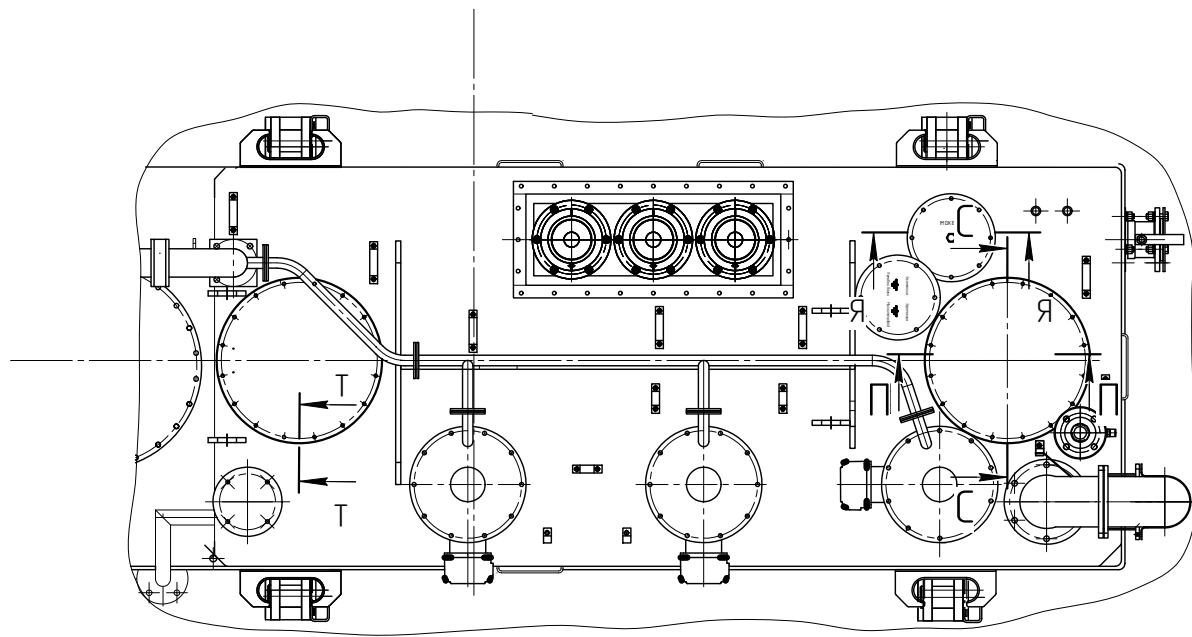


B-B(1:15) (7B)




поз.36 Шип
для технологических нужд.
После установки активной части
на бак трансформатора шипы снять.


M-M(1:10) (7B)



Установка прокладки поз.38
на дне бака

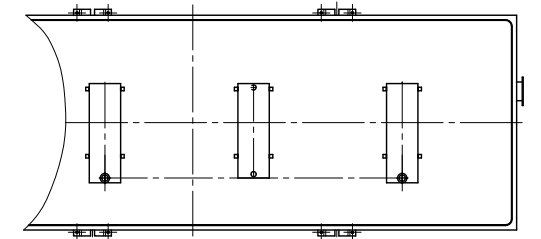


W (1:5)(1B)




Б-Б(6В)

Заземления активной части с баком тр-ра


Ш (1:5)(3В)
Образцы заземление

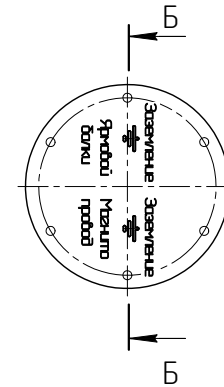


C-C(1:10) (7A) ○

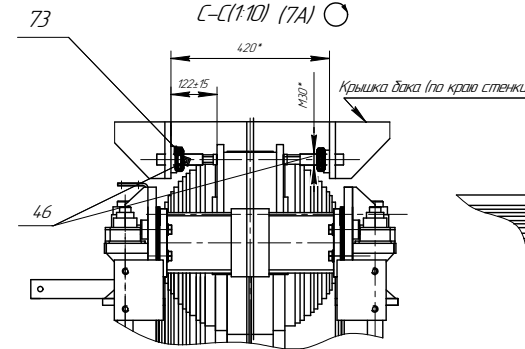


заземления ярм. балки

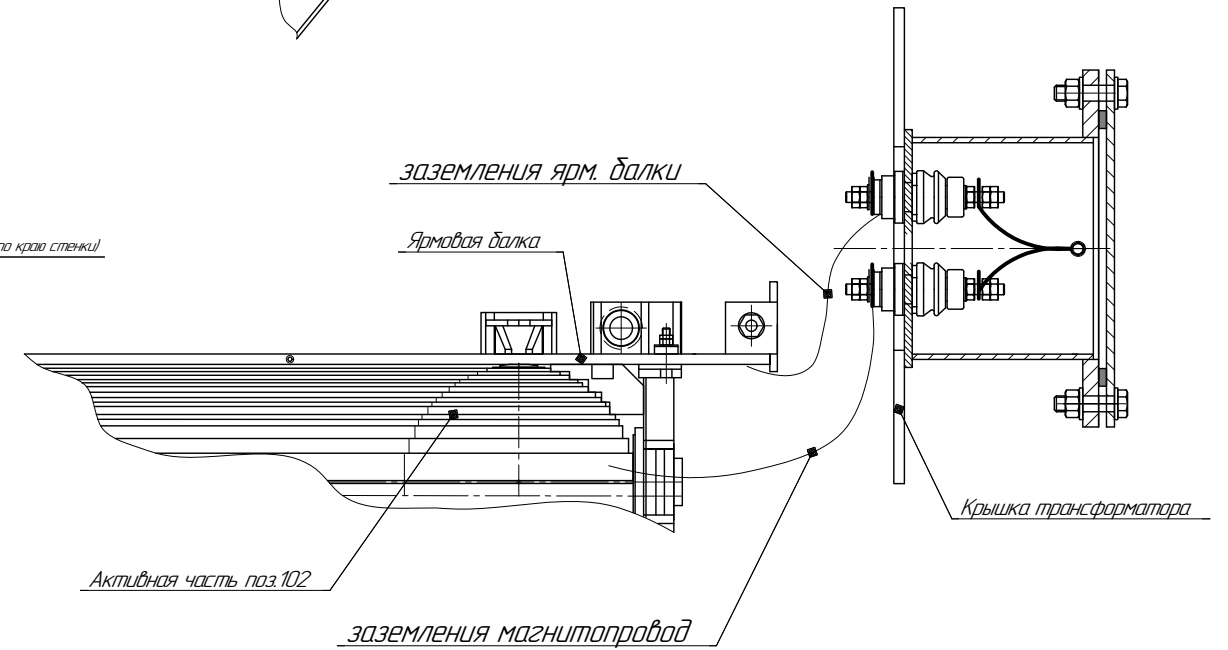


П-П(1:10) (7A)




И-И(1:10) (8B)




$\phi - \phi(1:10)$ (7B)




Пломбировать на винтелях.

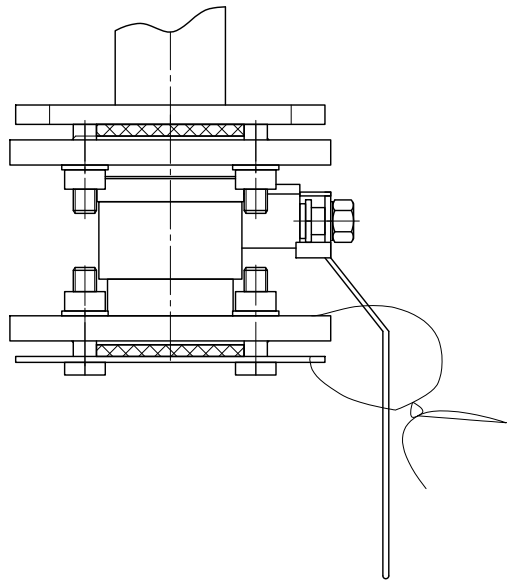





Пломбировать на дно.

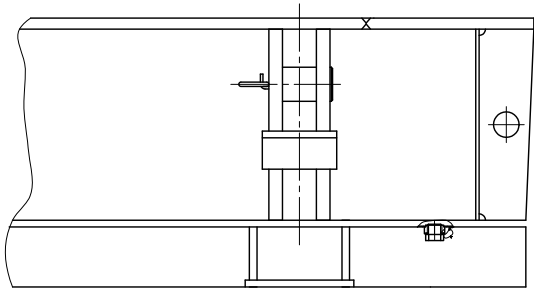

Пломбировать на расширителях.

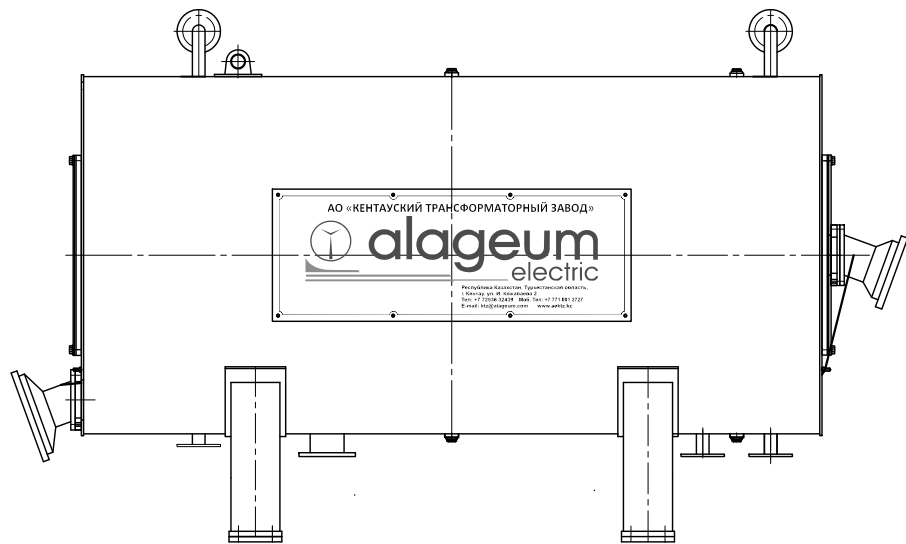

Маркировать подъема трансформатора краном и домкратом

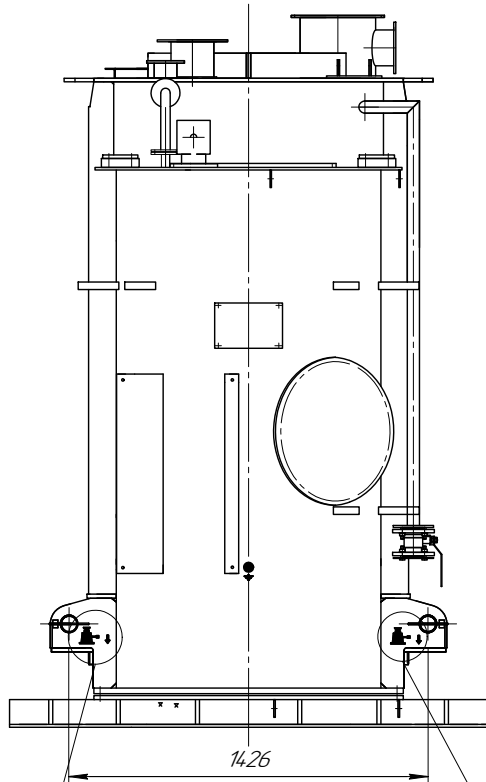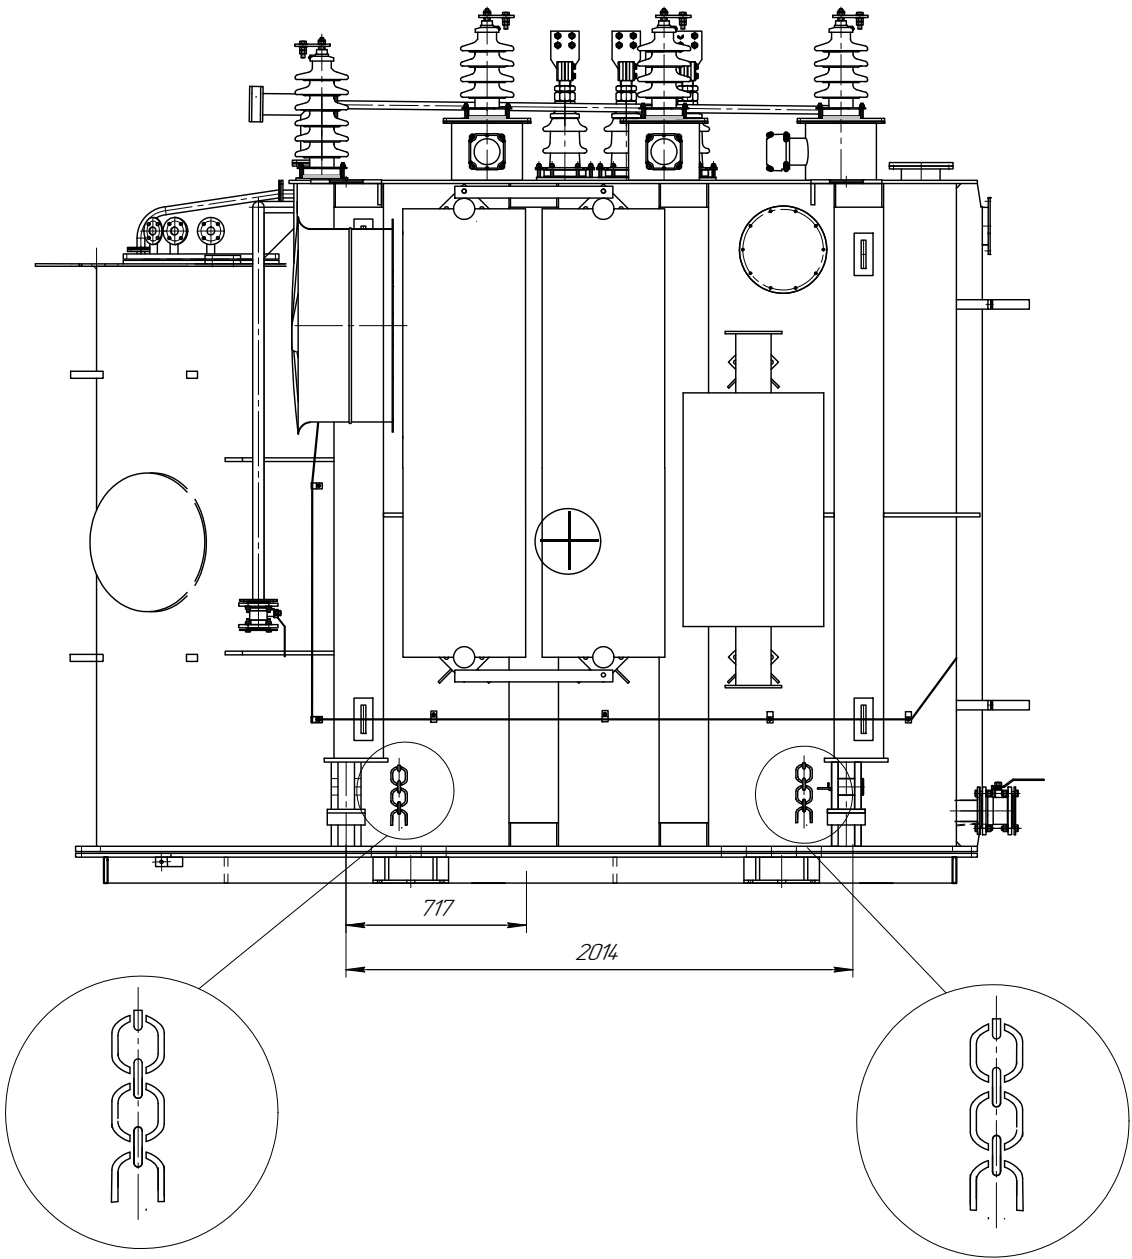

Допустимые моменты затяжки болтов

Таблица 1

Диаметр резьбы	M12	M16	M20	M24
Момент затяжки, кг м	1,7	4,3	8,4	14,6