


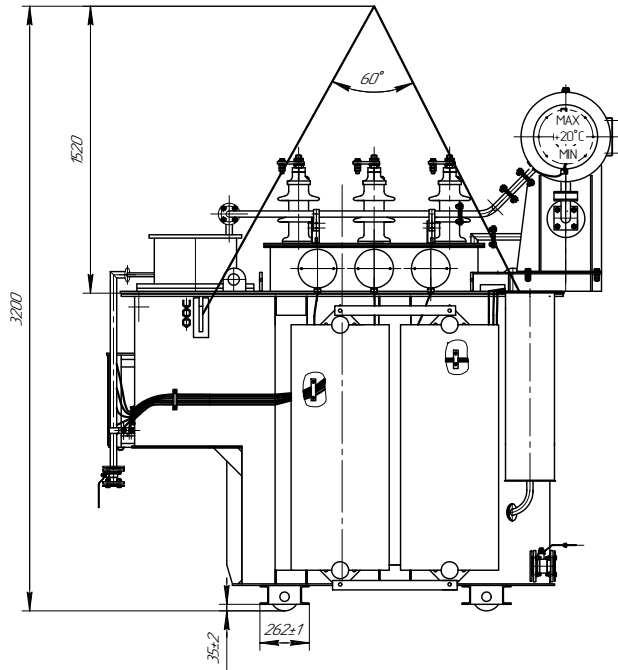
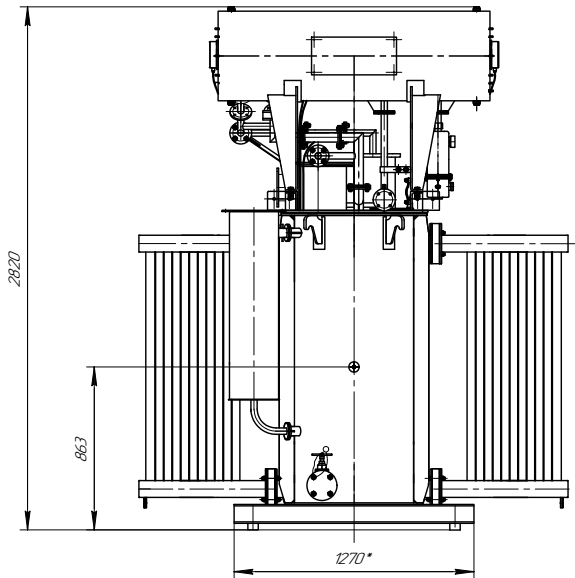


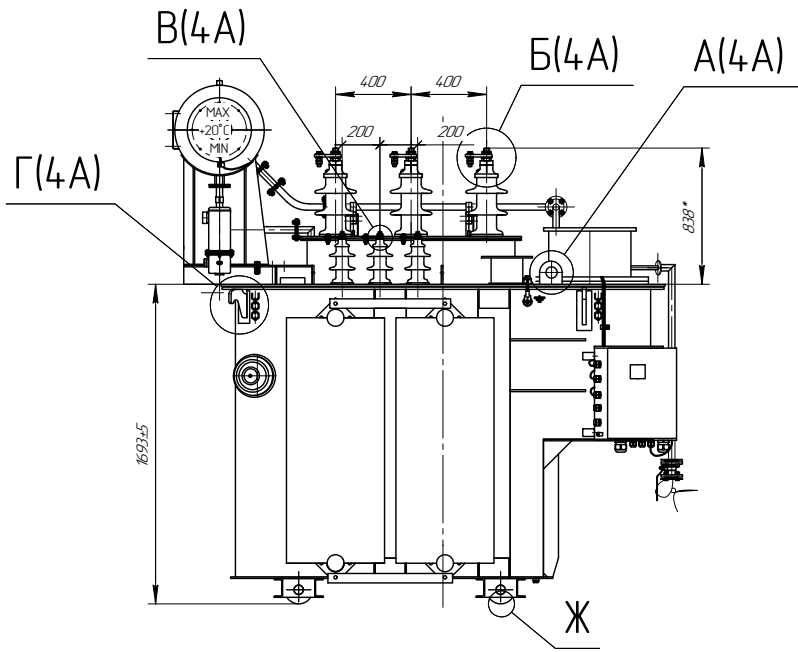


Ширина колец катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (1.20)

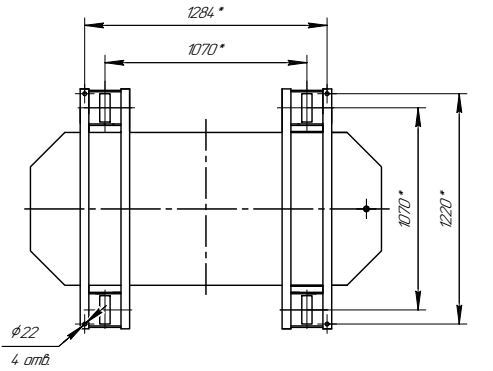

Колеса для поперечного перемещения

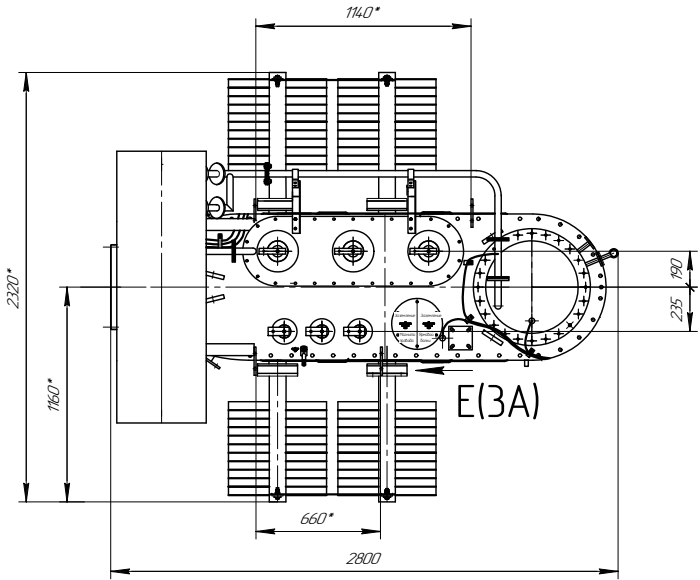



E(4A)/(14) * О Пластина для крепление опорных кронштейнов.

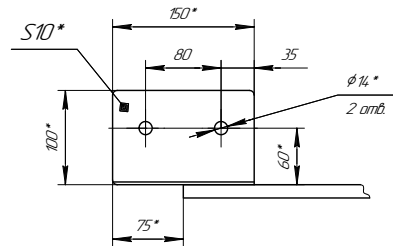

Ж(4B)/(12)

Д(12)/(4A)

A(1:2) (3B)

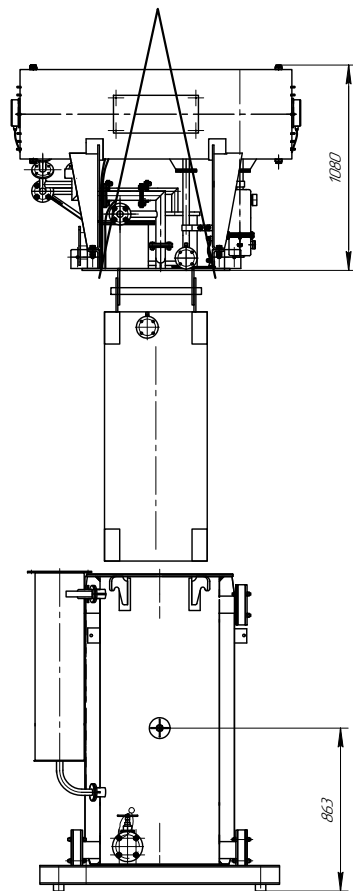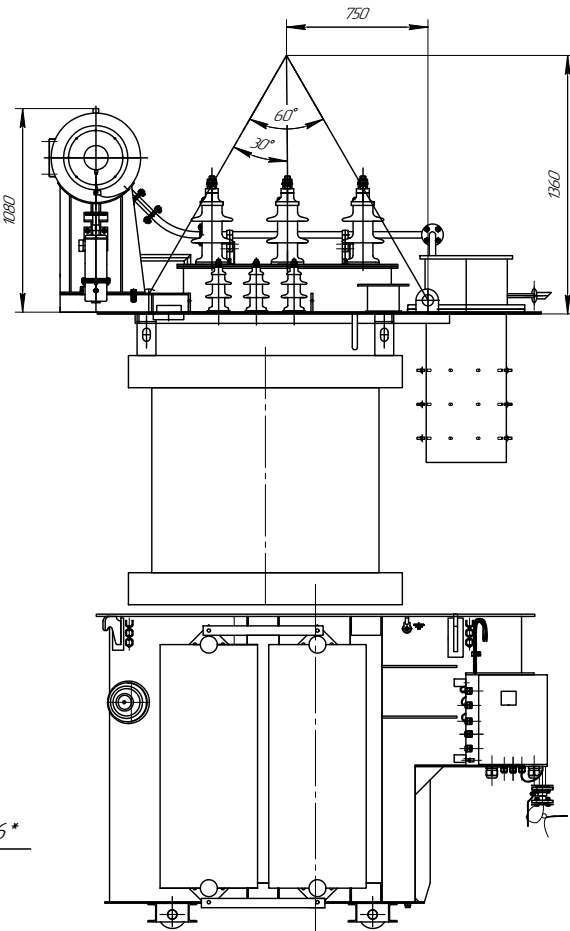

Обозначение	Схема и группа соединения обмоток	Напряжение НН, кВ	Назначение трансформатора
ЖКУИ672333.120	У/Д-11	6,3	Для нужд народного хозяйства
-01		11	

Наименование	Масса, кг
Часть активная	2330
Крышка с установленными вводами, расширителем, предохранительным клапаном и активной частью	2776,5
Бак с арматурой и радиаторами	1275
Масло трансформатора	1610
Масло, подлежащее доливке	563
Демонтируемые сборочные единицы и детали	290,5
Трансформатор отработанный	4740
Полная трансформатора	5950





1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробами для взятия пробы и слива масла, вентилями и крышкой трансформатора.
4. Знак страховки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.
5. При монтаже необходимо создать уклон трансформатору с подъемом по направлению к газовому реле - 1-1,5°.

Б(1:2) (3B)

Г(125)/(4B)

В(1:2) (3B)

E(1:2)/(4A)

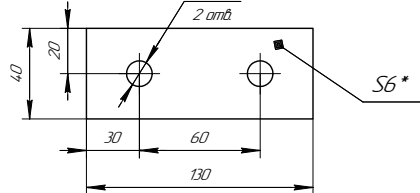

ЖКУИ.672333.120 ГЧ				Трансформатор ТМН-1600/35		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Бум.разраб.				см табл.	1:20
Проб.	Тур.проб.			Лист	Листов	1
Т.контр.	Т.станд.контр.			Габаритный чертеж		
И.контр.	Безисходная			ОГК		
Утв.	Тур.проб.			Копирован		