

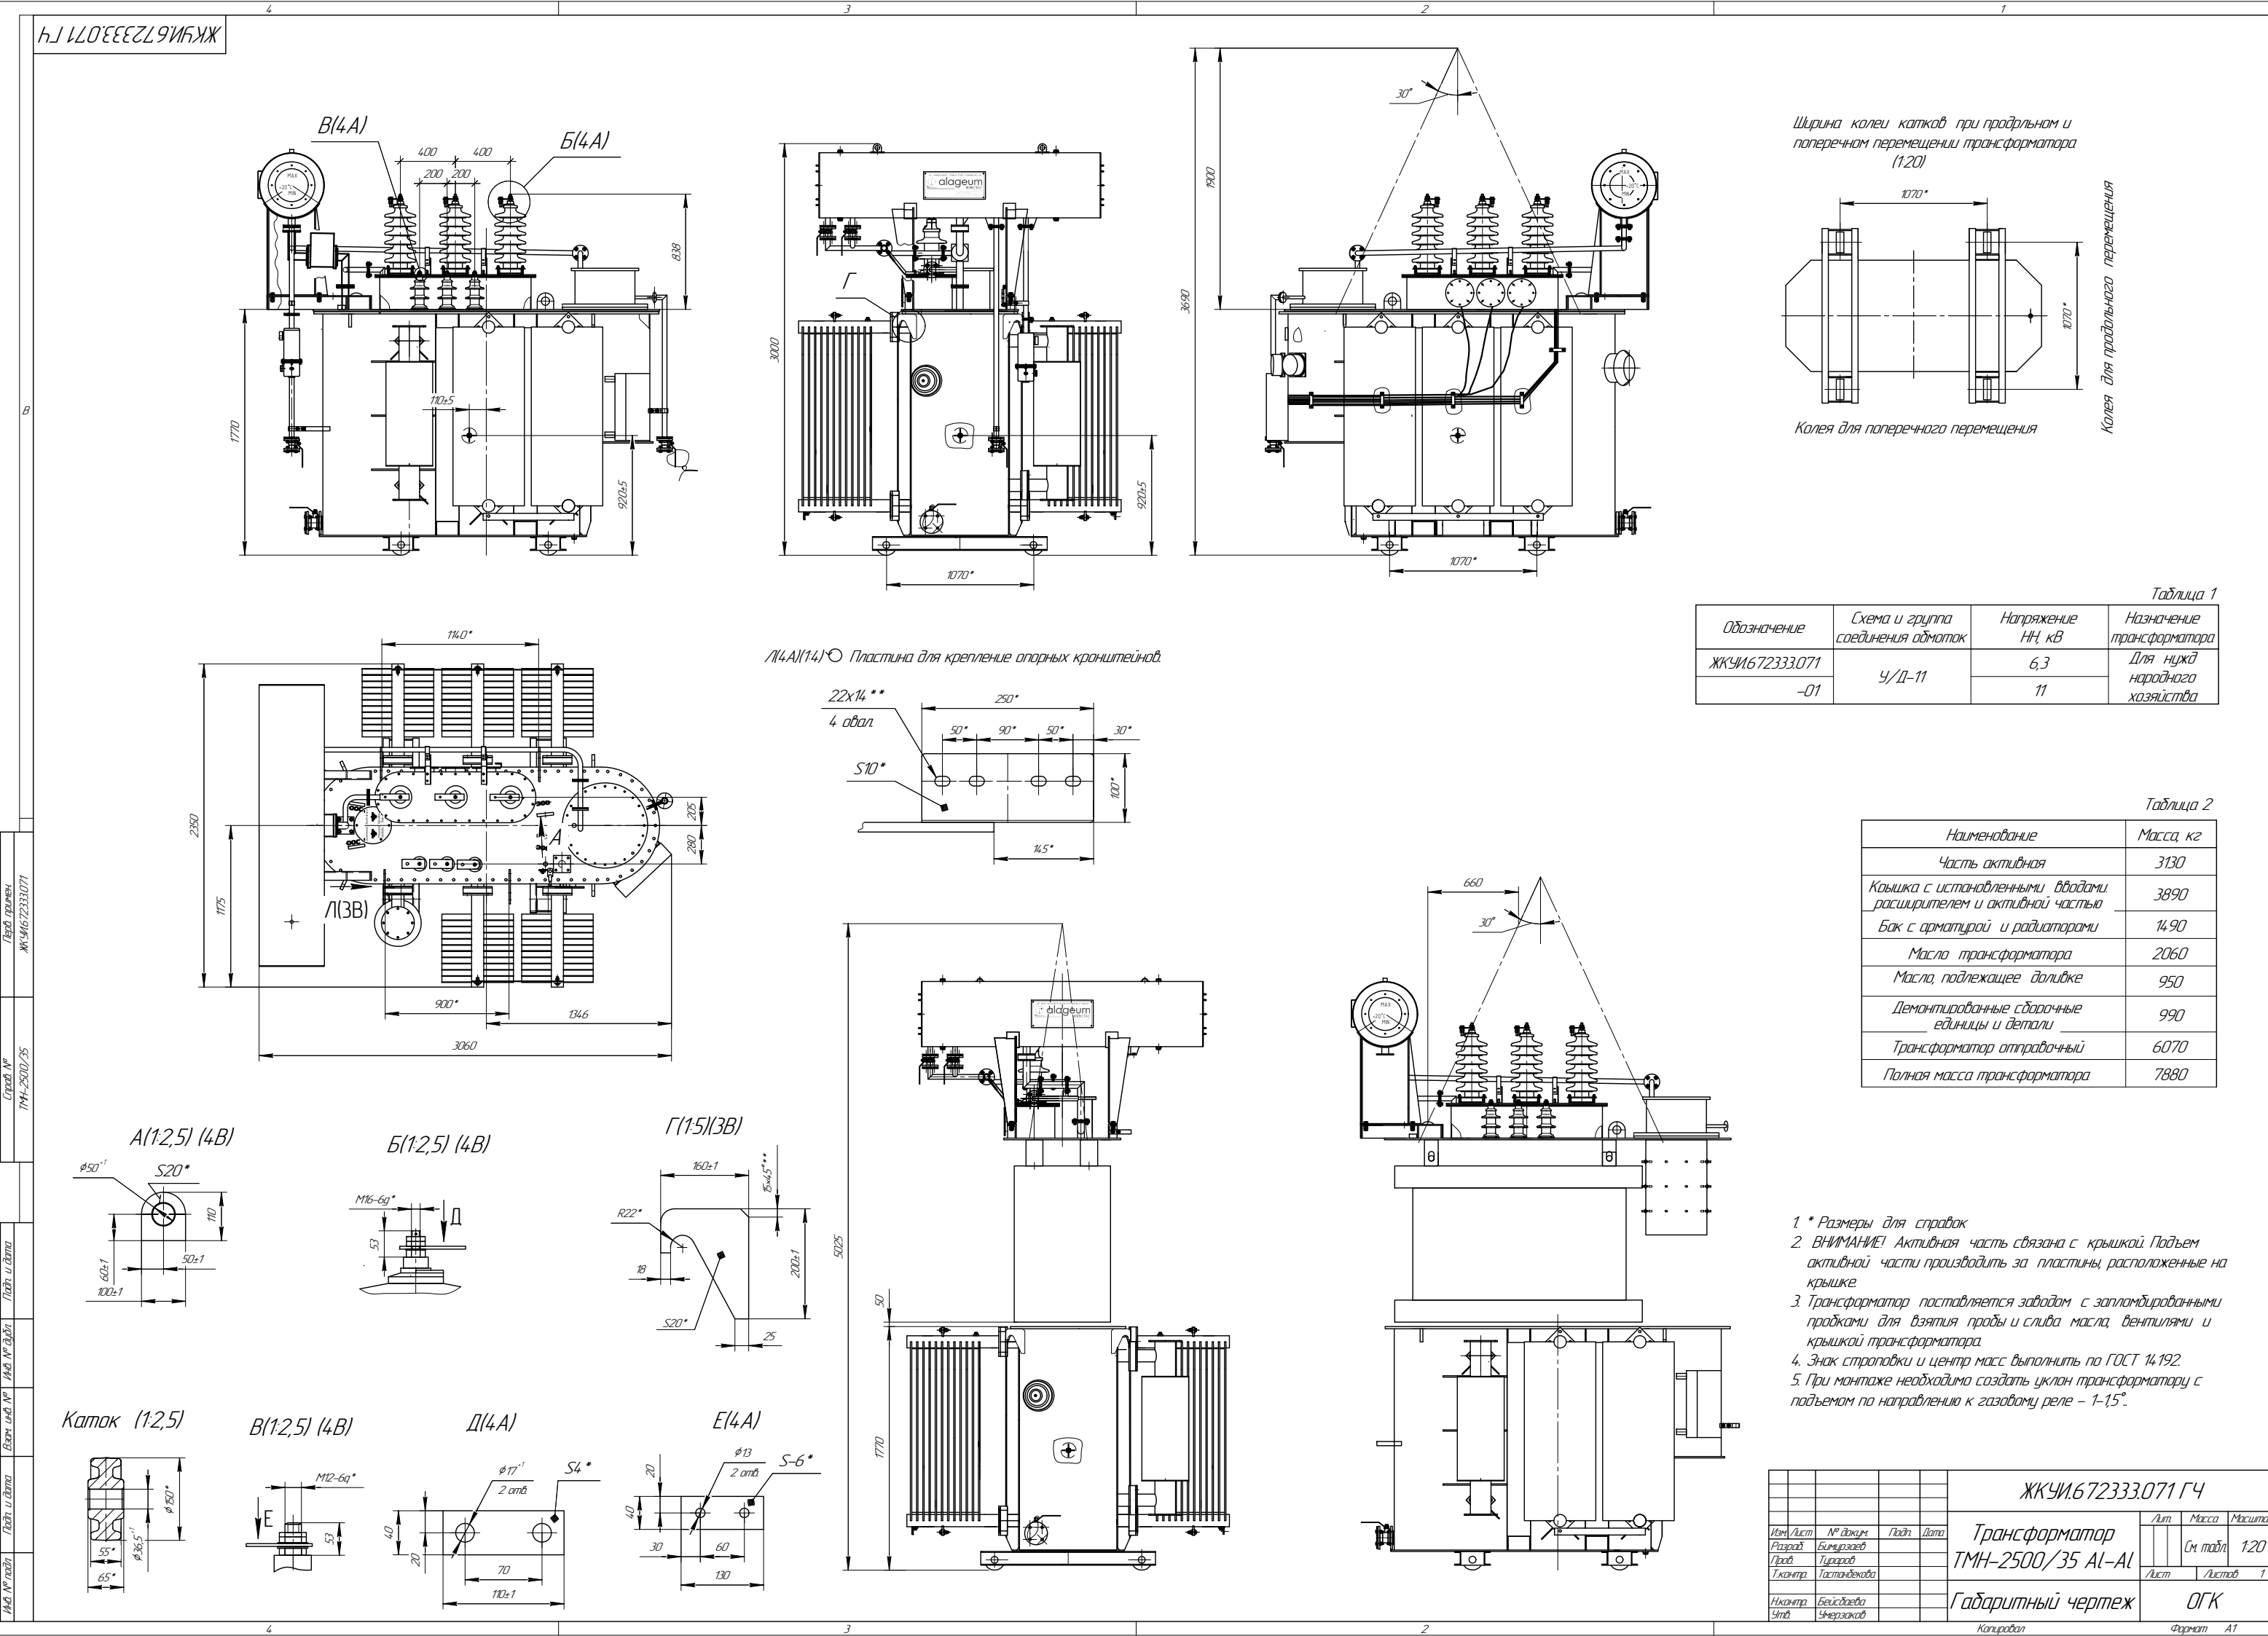


Таблица 1

Обозначение	Схема и группа соединения обмоток	Напряжение НН, кВ	Назначение трансформатора
ЖКУИ.672333.071	У/Д-11	6,3	Для нужд народного хозяйства
-01		11	

Таблица 2

Наименование	Масса, кг
Часть активная	3130
Крышка с установленными вводами, расширителем и активной частью	3890
Бак с арматурой и радиаторами	1490
Масло трансформатора	2060
Масло, подлежащее доливке	950
Демонтированные сборочные единицы и детали	990
Трансформатор отработанный	6070
Полная масса трансформатора	7880

- 1 * Размеры для справок
2 ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3 Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла, вентилями и крышкой трансформатора.
4 Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.
5 При монтаже необходимо создать уклон трансформатора с подъемом по направлению к газовому реле – 1-15°.

				ЖКУИ.672333.071 ГЧ			
				Трансформатор ТМН-2500/35 АІ-АІ			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.	Бумизаев			1	См. табл.	1:20	
Проб.	Тураров						
Т.контр.	Гастанджаева			Лист	Листов	1	
И.контр.	Бекисбаева			Габаритный чертеж			
Утв.	Энерзакоев			ОГК			
				Копирован			
				Формат А1			