


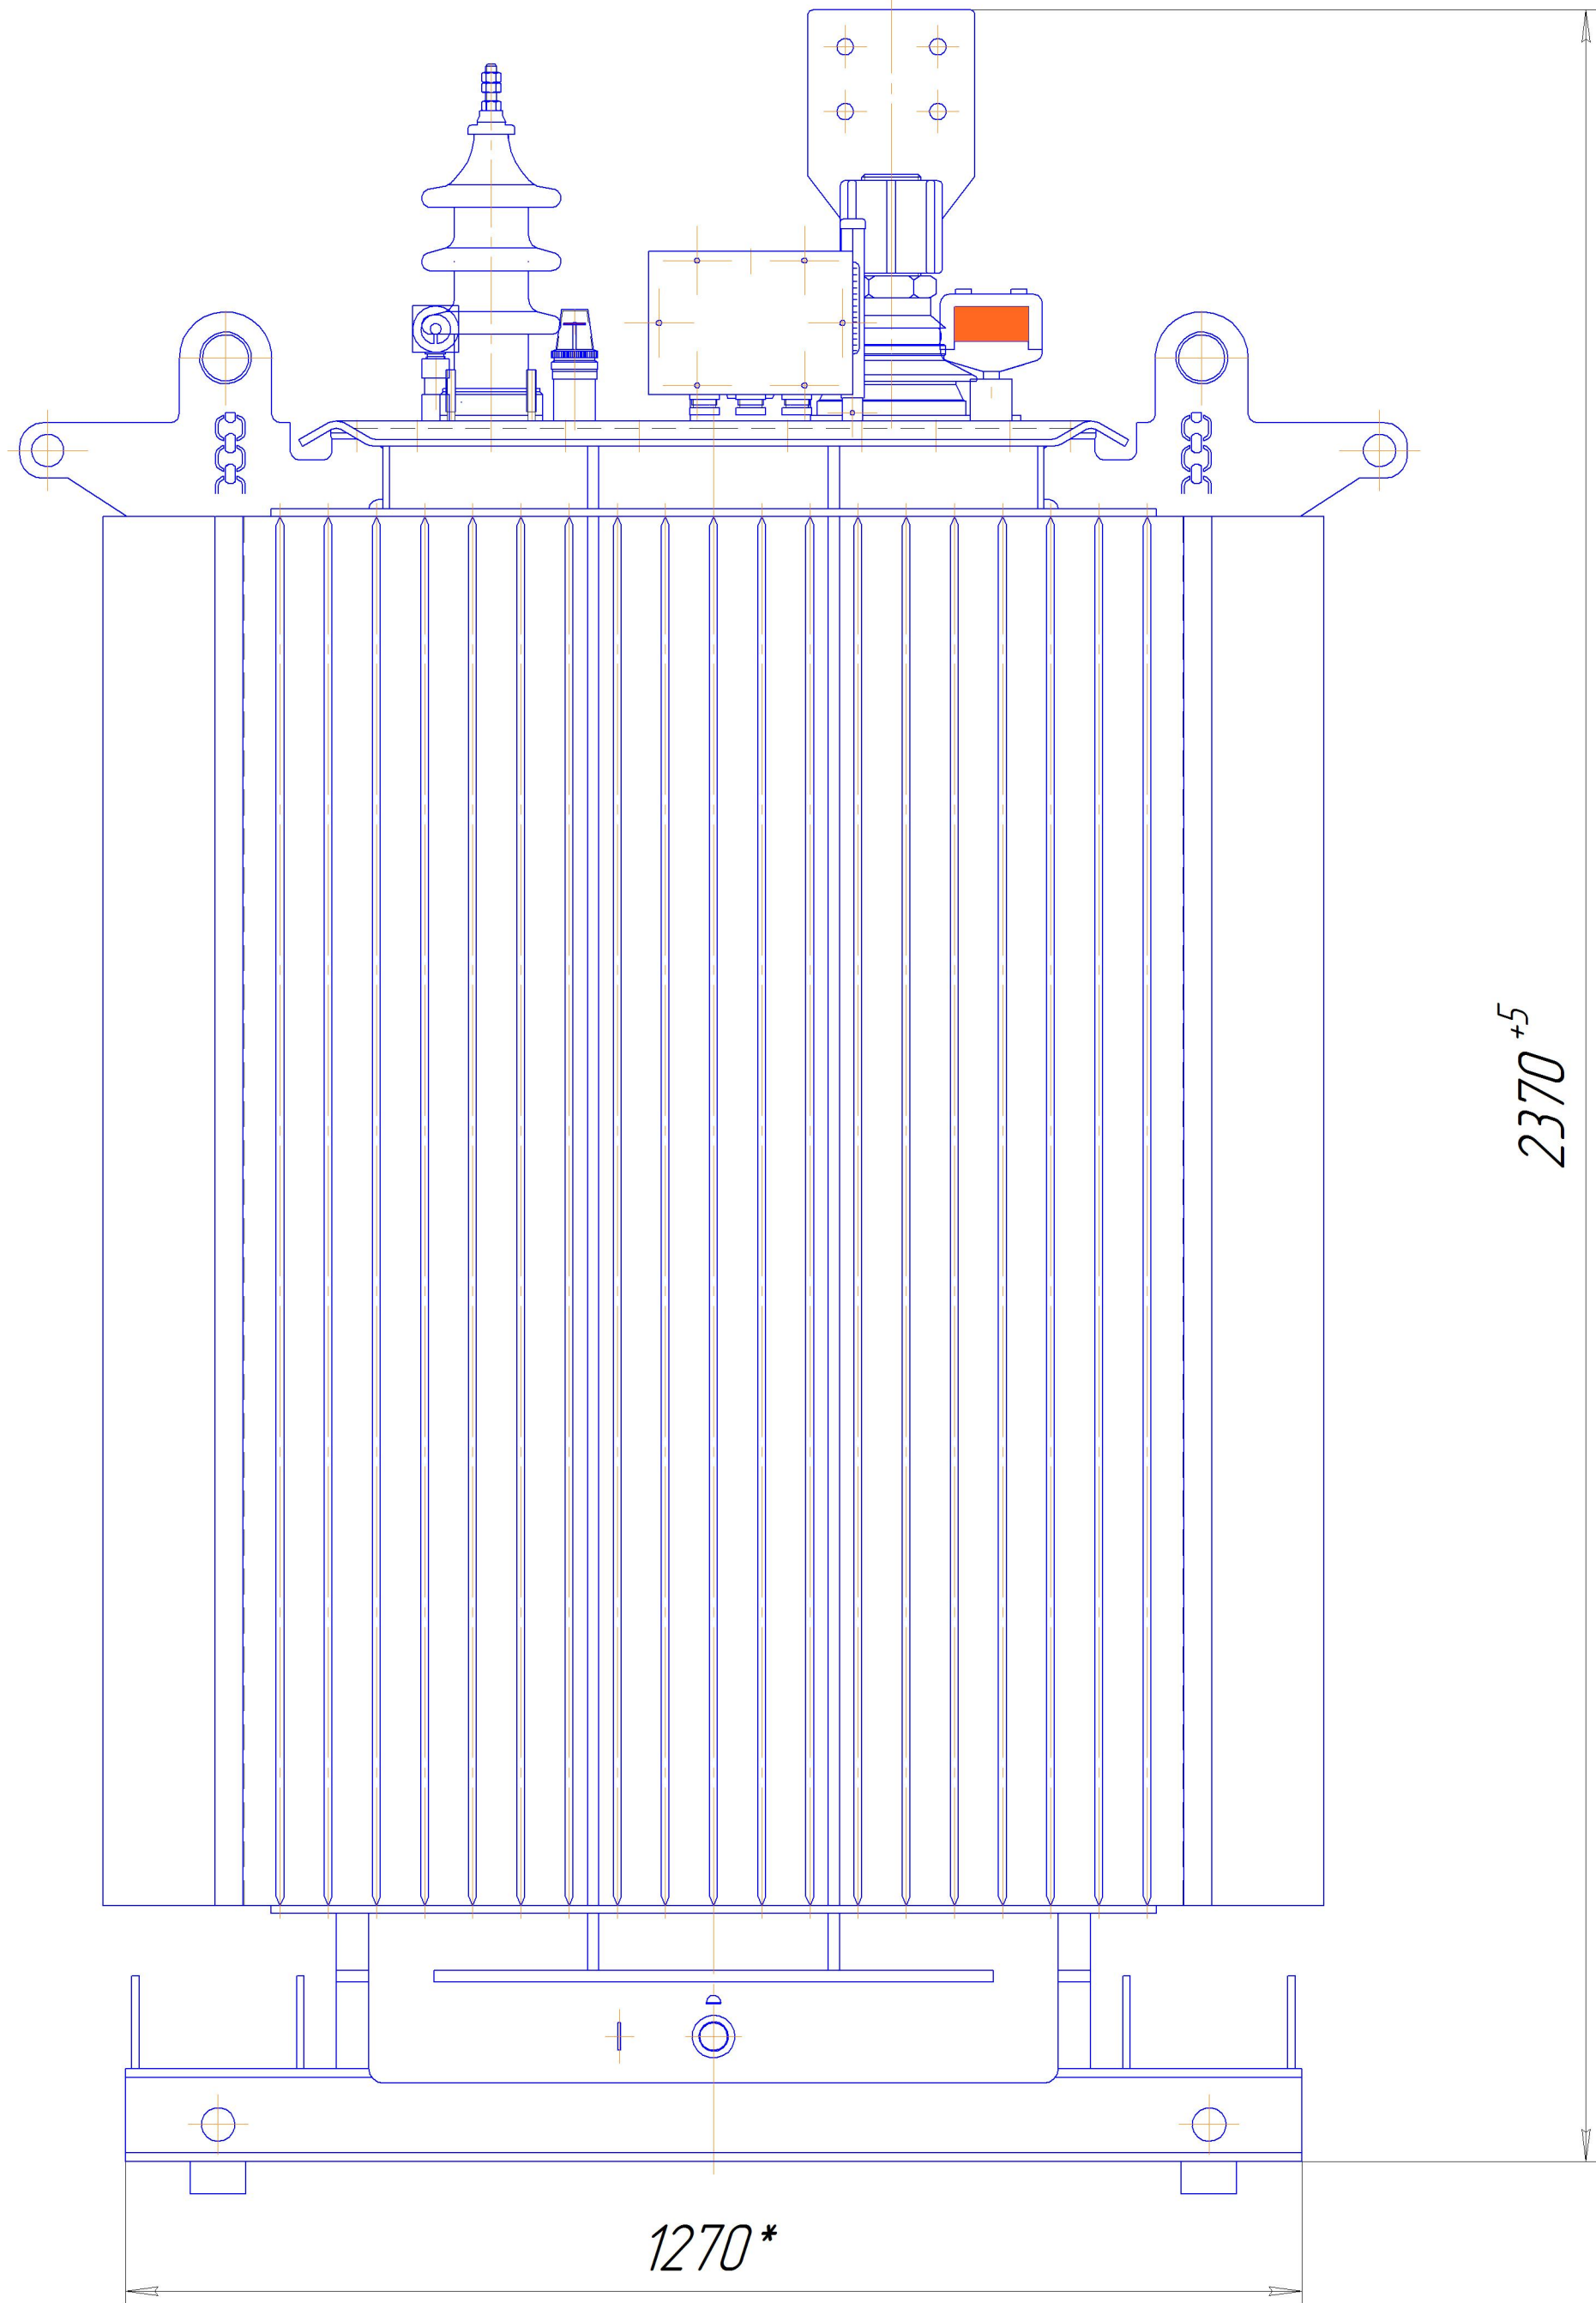


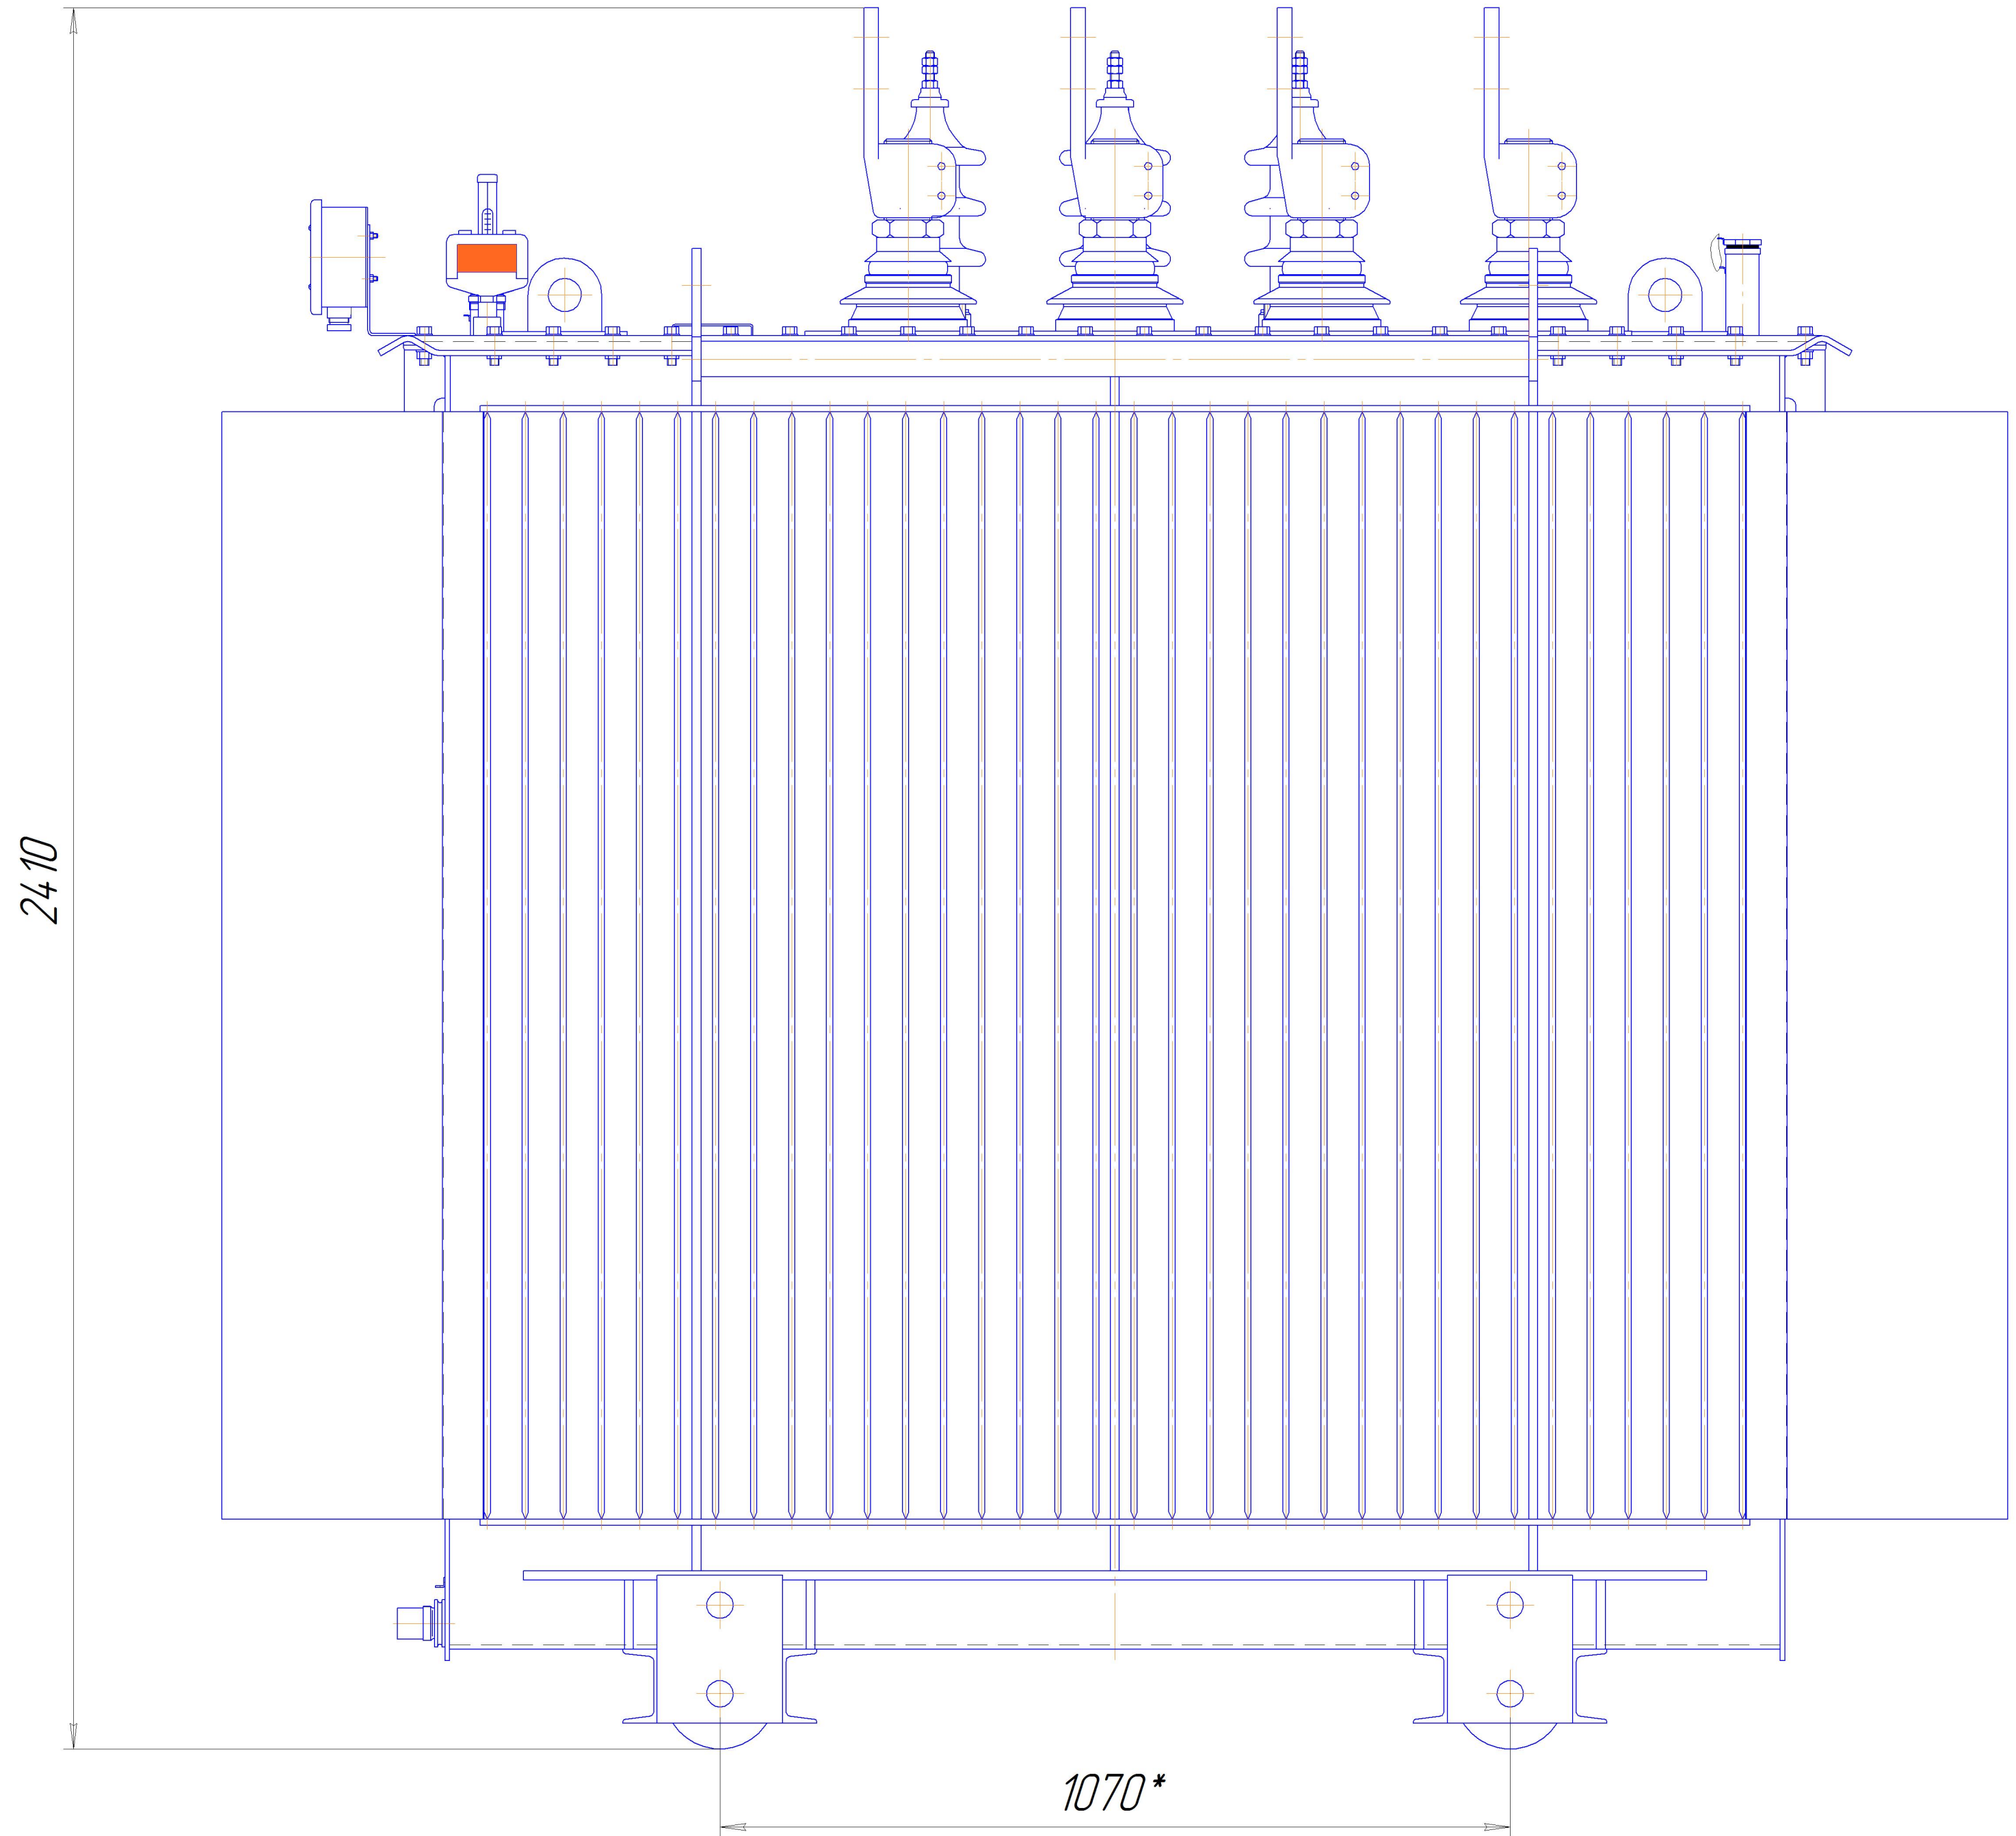

Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (1:20)



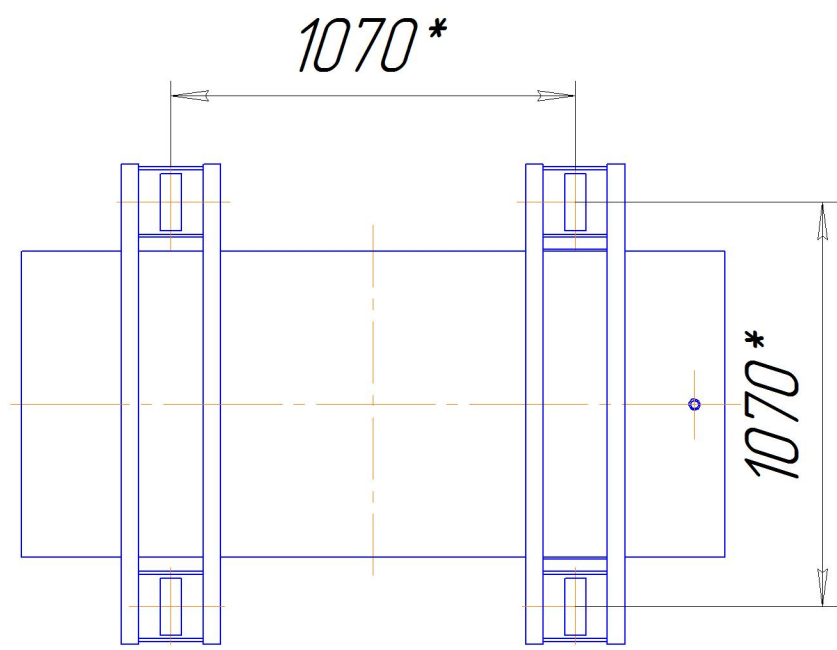


Колея для продольного перемещения

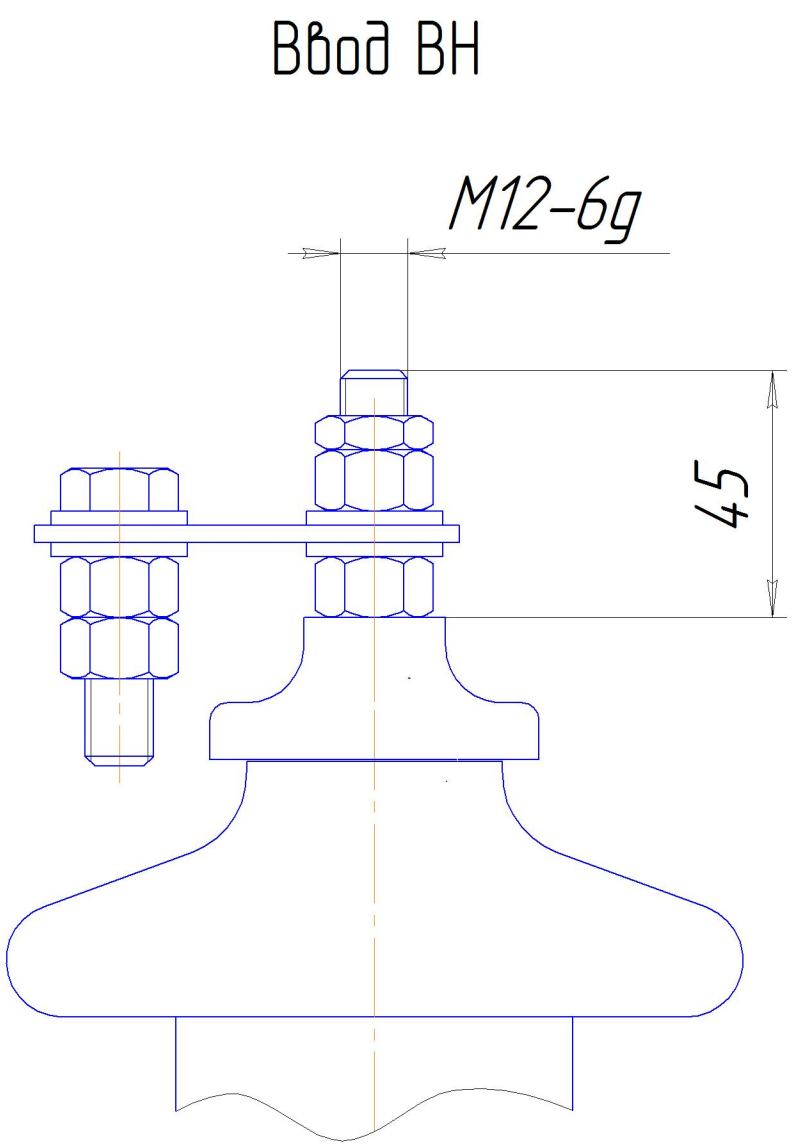


Колея для поперечного перемещения


Крепление активной части к крышке

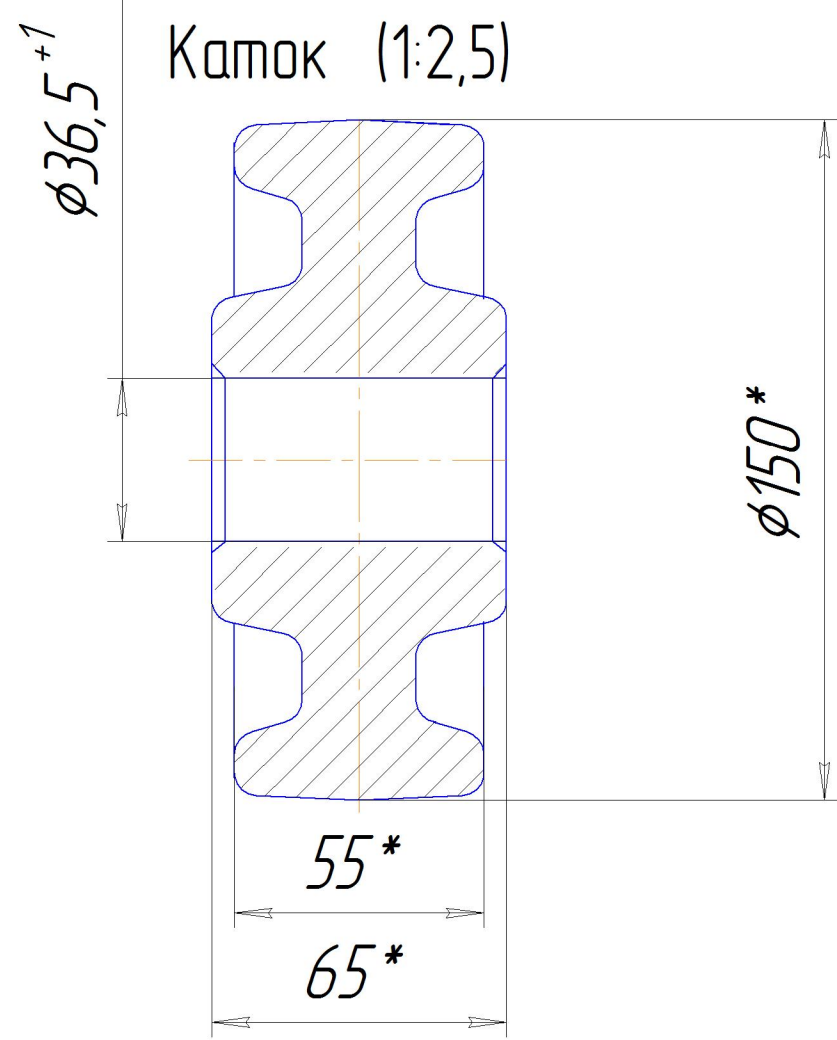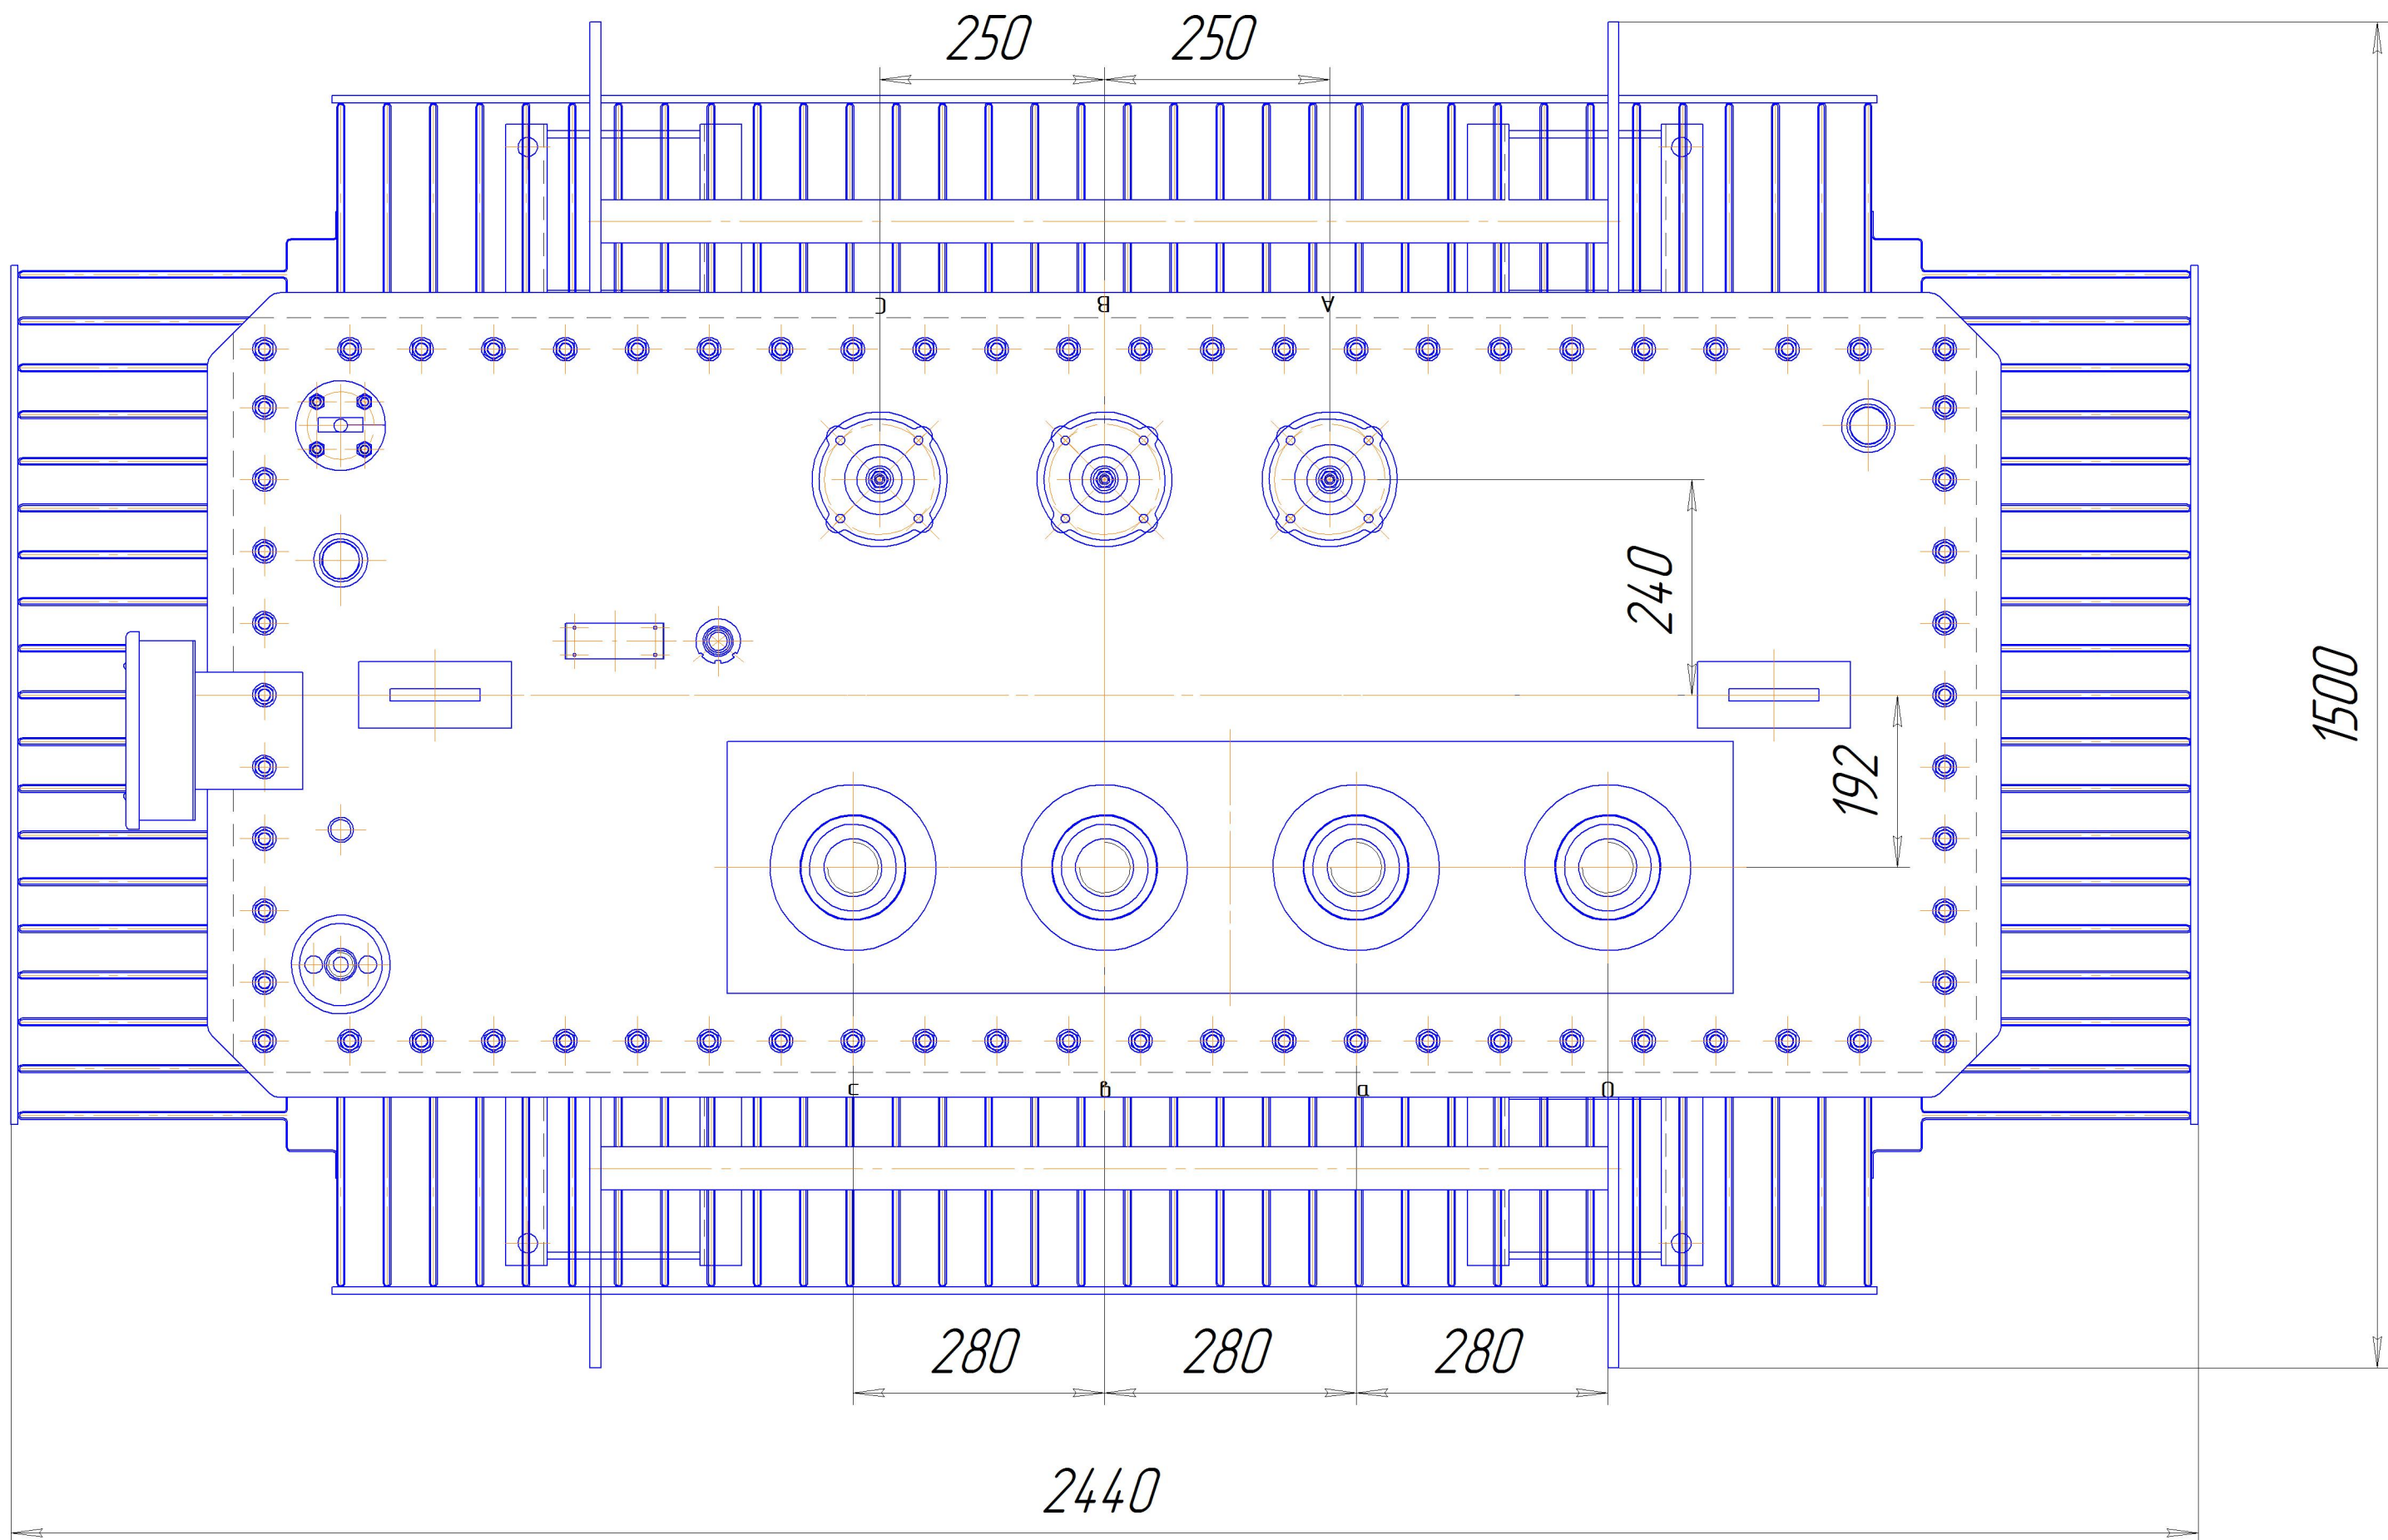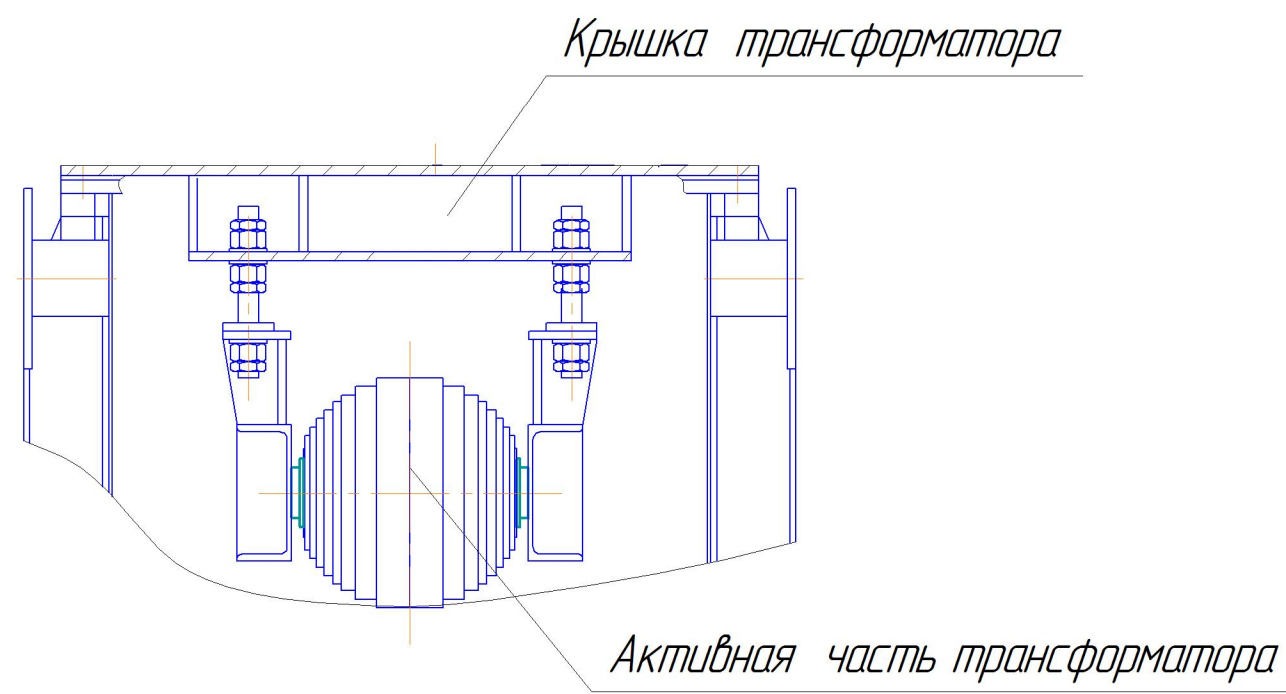

Подъем трансформатора

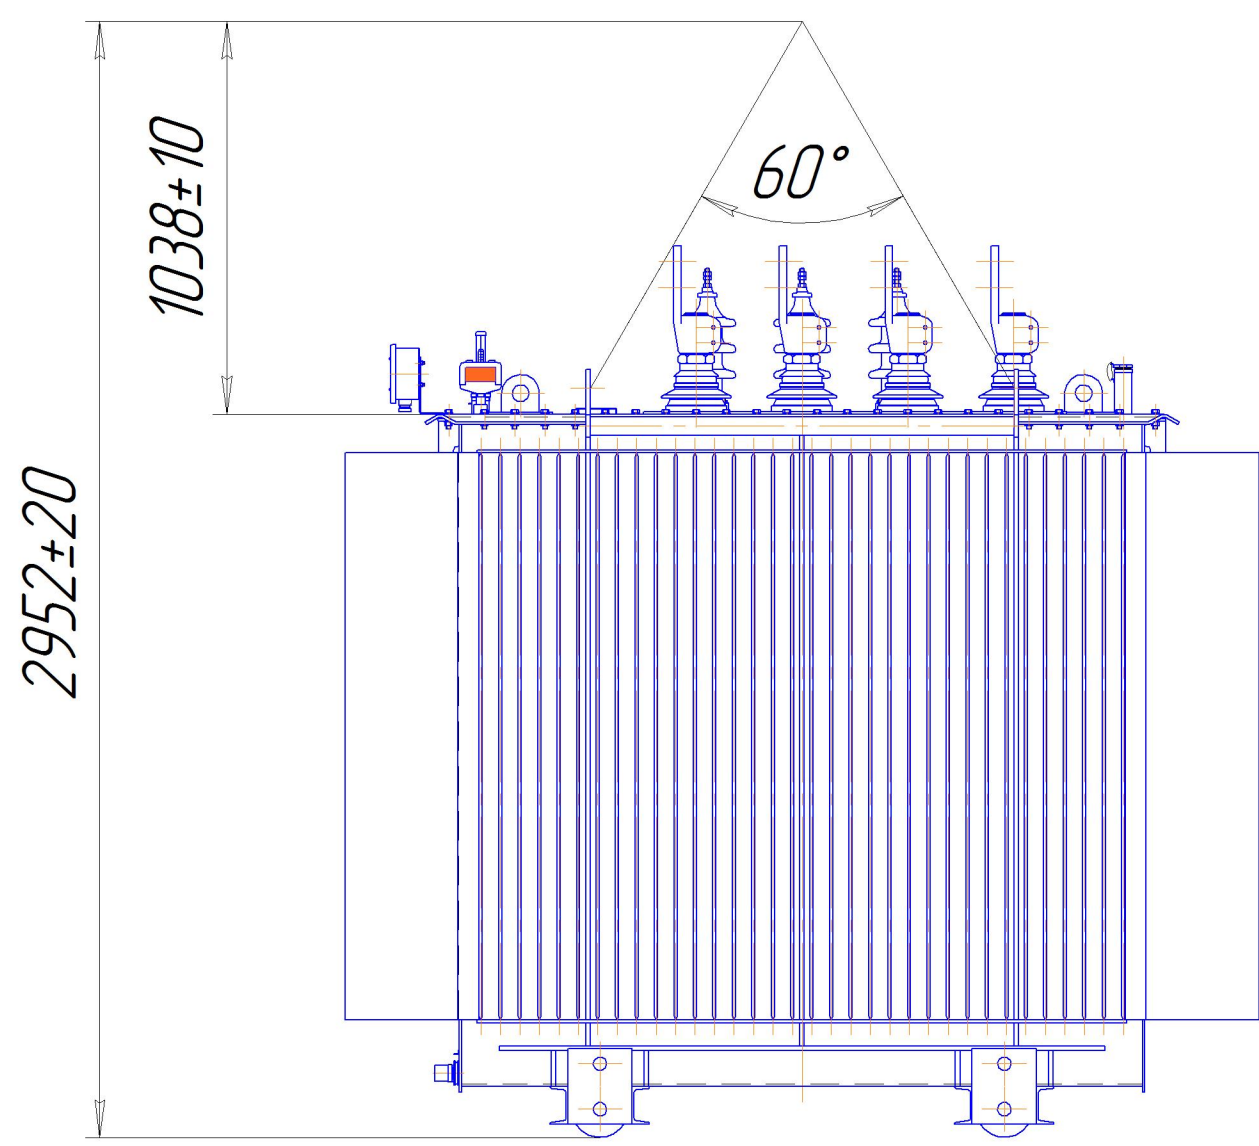


Ввод НН

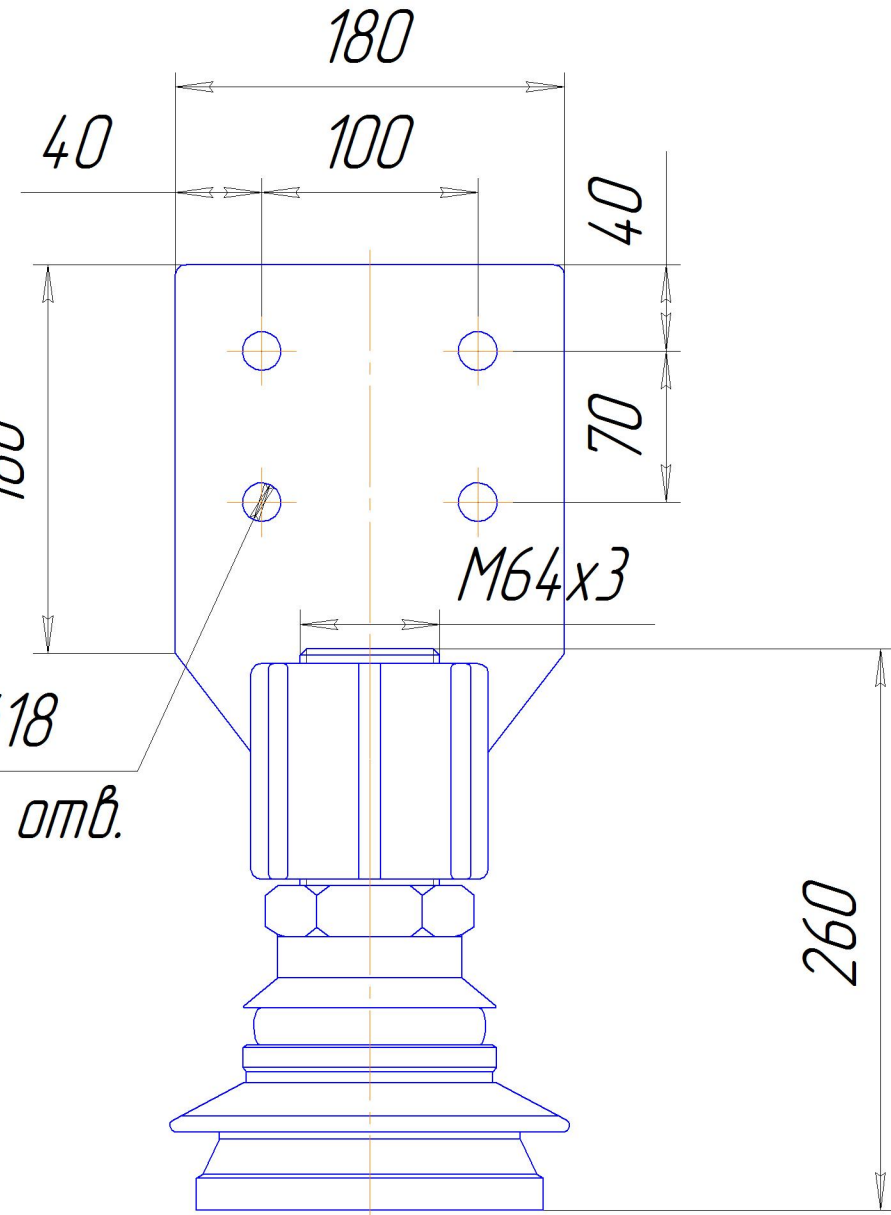

Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	1760
Полная трансформатора	6990

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла, крышкой трансформатора.
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14192.

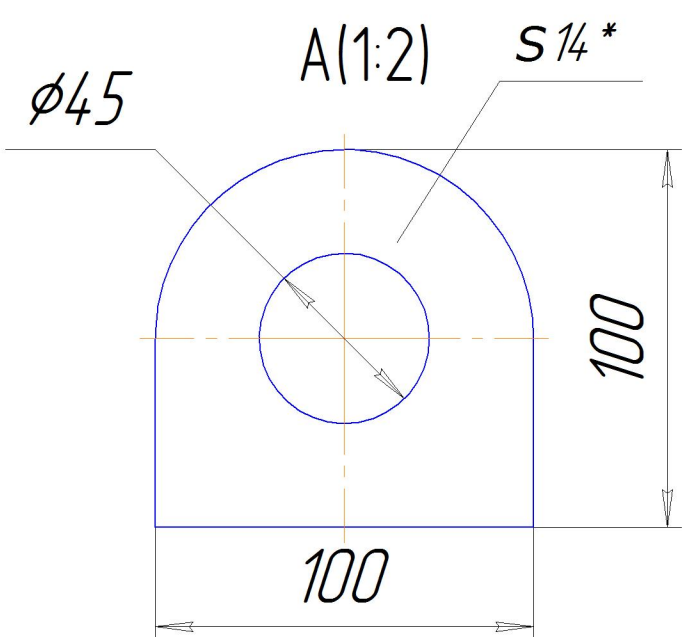

				ЖКУИ.672333.019 ГЧ				
Изм. Лист Разработ. Проект. Технический Норматив. Услов.	№ докум. Кузнецов	Подп.	Дата	Трансформатор		Лист	Масса	Масштаб
				ТМ-3200		A	См. табл.	120
				Габаритный чертеж				
						Лист	Листов	1
						ОГК		