
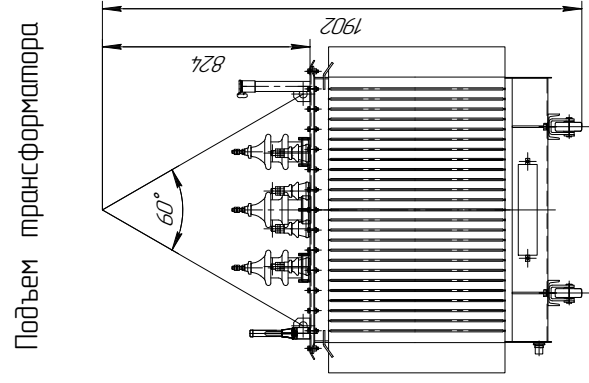
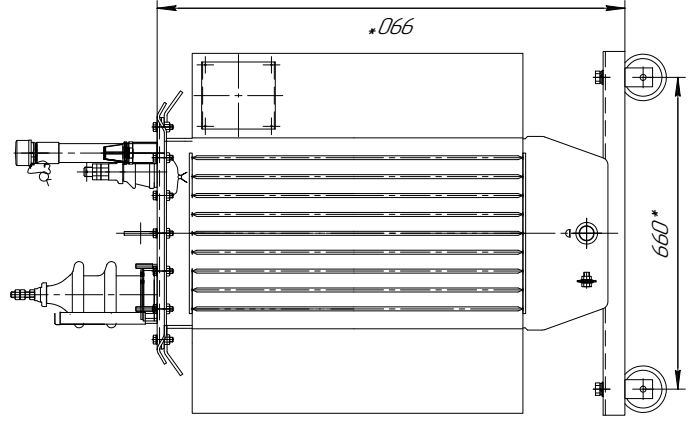




ЖКУИ672233.093 ГЧ

Рис.1

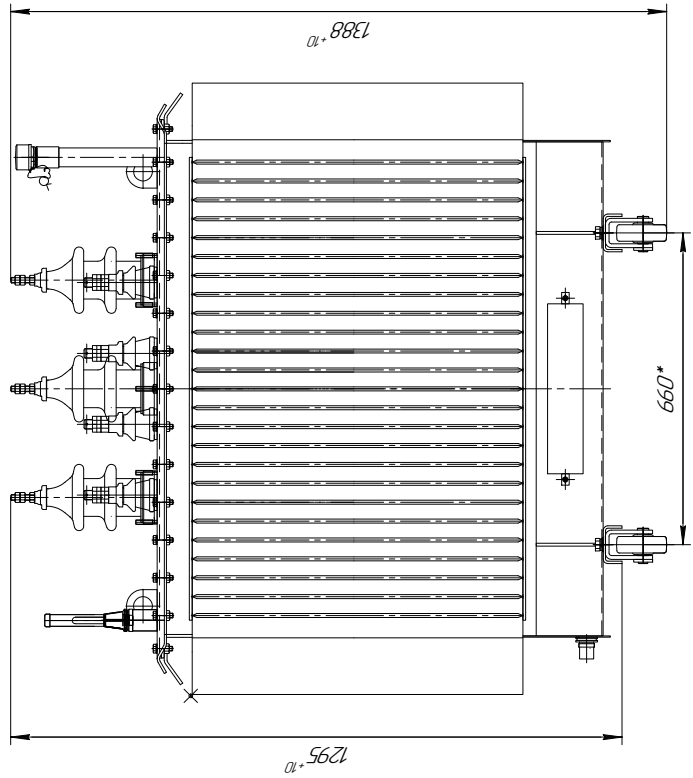


Подъем трансформатора

Шпилька ввода ВН

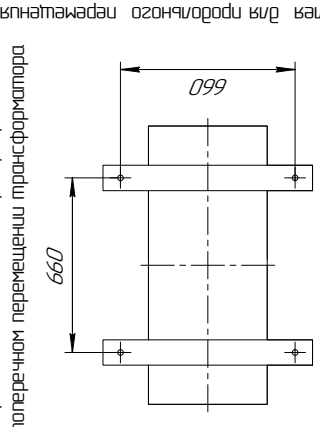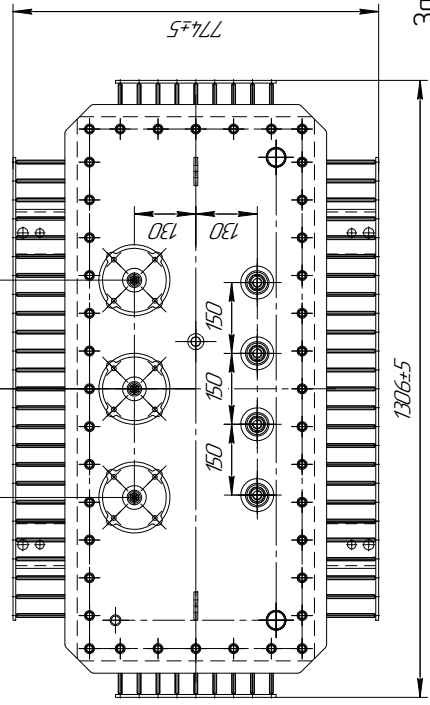

В(1:2)



Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	230
Полная трансформатора (с катками)	1165

1. Размеры для стропок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
4. Знак строповки и центр масс выполнять по ГОСТ 14.192.

Обозначение	Рис.	Променность
ЖКУИ672233.093	1	У/Уч-0-0,4
	2	У/Уч-1-0,4
		У/Уч-0-0,23
		У/Уч-1-0,23

Зажим контактов и шпилька ввода НН

Крюк для подъема







Рис.2

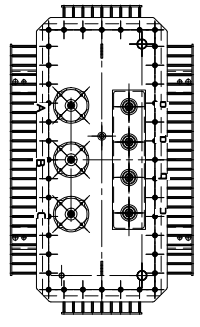

Изм/Лист	№ докум	Лист	Дата	Масса	Масштаб
Разраб	Експлуат	А		Смтабл	1:1
Проб	Крышней				
Технича	Технича				
Нормат	Бейсбейс				
Учт	Нормат				

ЖКУИ672233.093 ГЧ

Трансформатор

Габаритный чертеж

(какой стик провод-провод)

АО "КТЗ"