


ЖКУИ 672 233.047-777 ГЧ

Подъем трансформатора

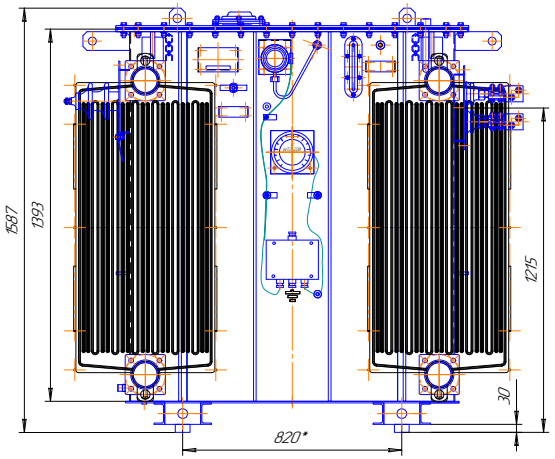

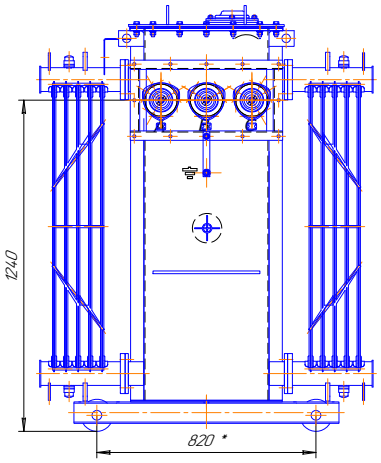

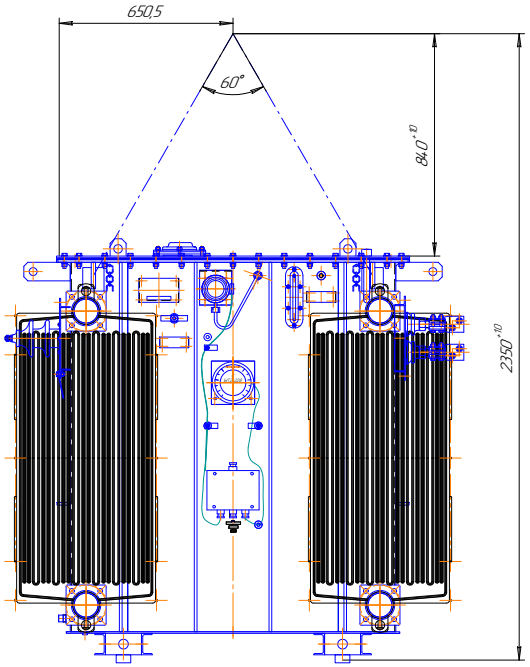

Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (1:20)



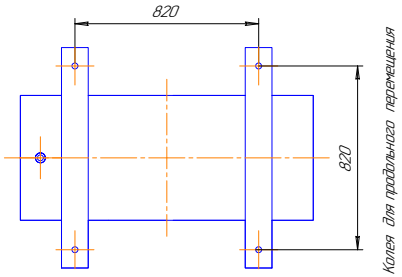



Таблица 1

Обозначение	Сочетание напряжений, кВ	Схема и группа соединений
ЖКУИ 672 233.047	6/0,4	У/Ун-0
-01	6/0,4	Д/Ун-11
-02	10/0,4	У/Ун-0
-03	10/0,4	Д/Ун-11

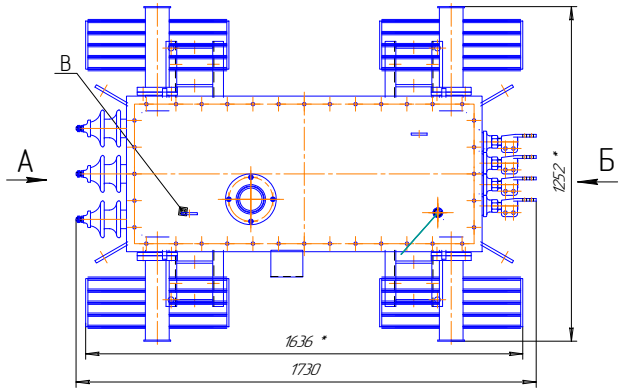


А (Сторона 0,4кВ)

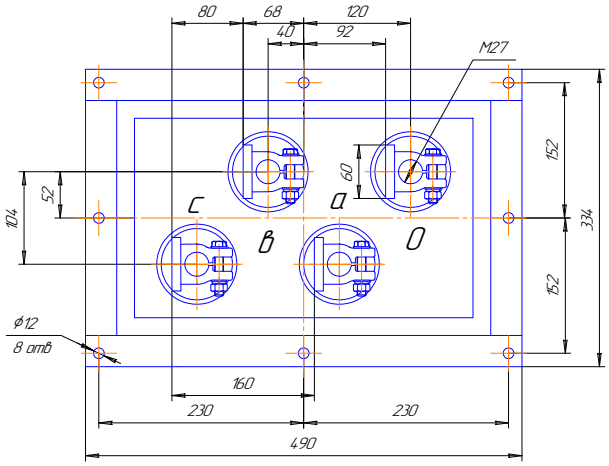

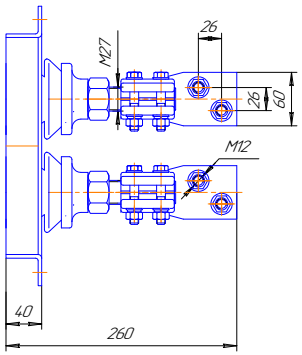

А (Сторона 6–10кВ) (ЗА)

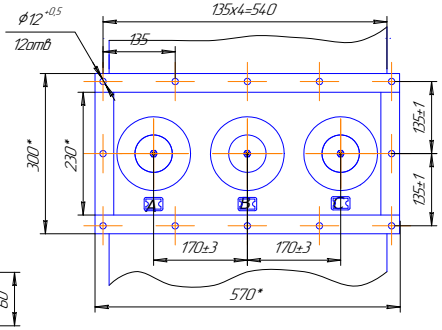





Таблица2

Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	530
Полная трансформатора	2090

В(1,2) (4,В)



1. Размеры для справок.
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть устанавливается на бак. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на консолях.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированным пробкой для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
9. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14192.

								ЖКУИ 672 233.047-777 ГЧ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Амиров			Трансформатор ТМЗ -630 Габаритный чертеж		Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							А	2500	1:10
Т.контр.							Лист	Листов 1	
Н.контр.					левое исполнение с катками		АО "КТЗ"		
Утв.									

Копировал Формат А1

Перв. примен. ЖКУИ 672 233.047

Справ. № 1145-630

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.