


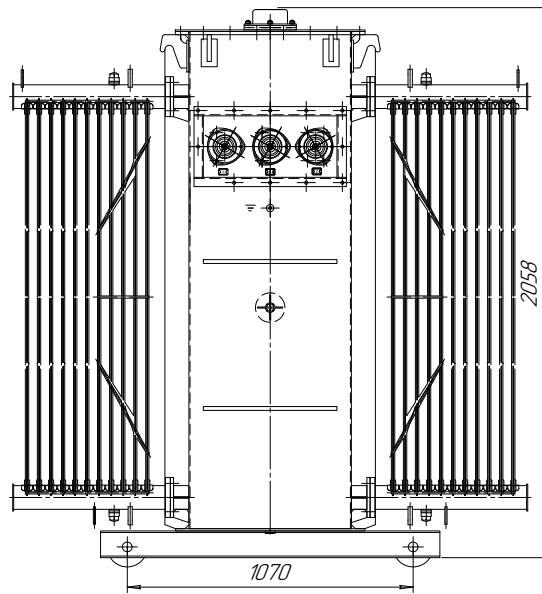
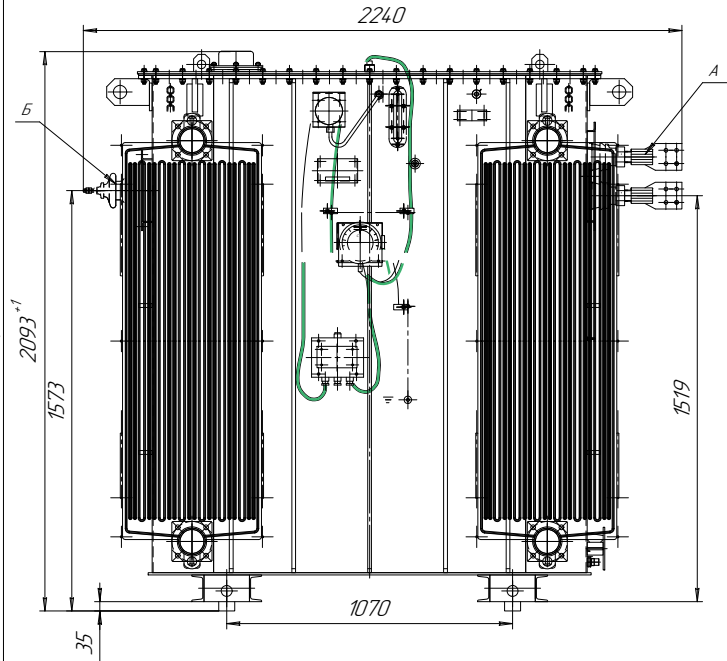


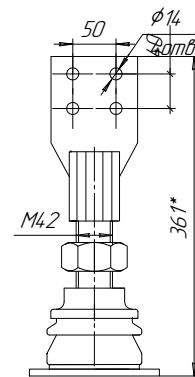



Шпилька и зажим контакт
ввода НН

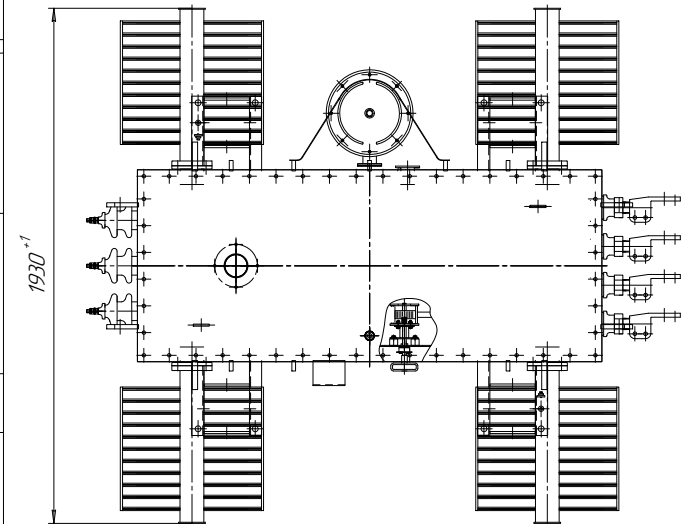

Установочные размеры


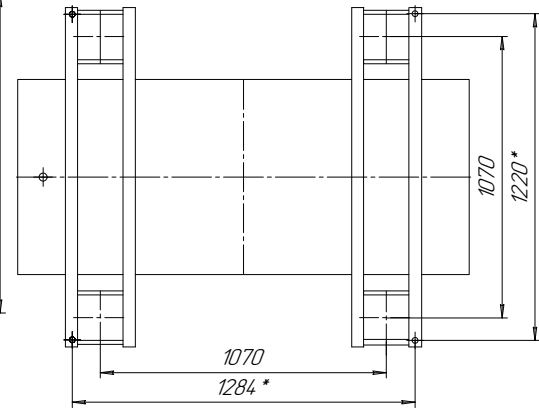


Б (Страна 6-10кВ) (3А)

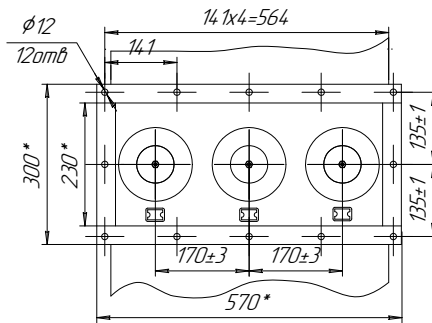

А Страна 0,4кВ

162x4=648

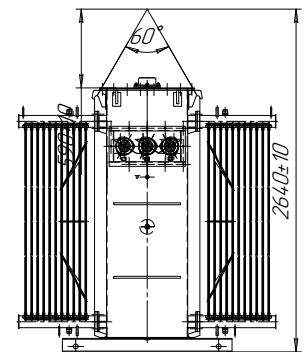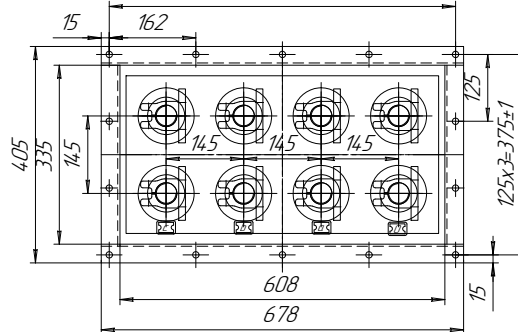

Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора (ориентировочно)	1330
Полная трансформатора (ориентировочно)	5380

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть устанавливается на бак. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на консолях.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированным пробкой для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
9. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.

ЖКУИ672333.079-777Г4				Лист		
Трансформатор				Лит	Масса	Масштаб
ТМЗ-2500				А	М табл	1:10
Габаритный чертеж				Лист	Листов	1
Левое исполнение				АО "КТЗ"		
Копировать				Формат А1		

