

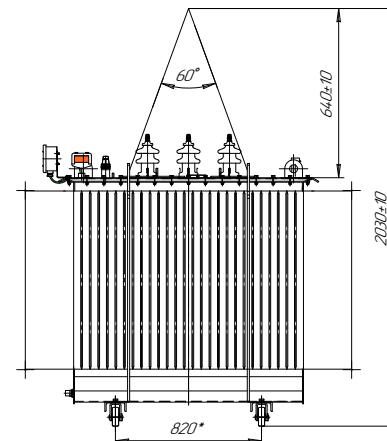
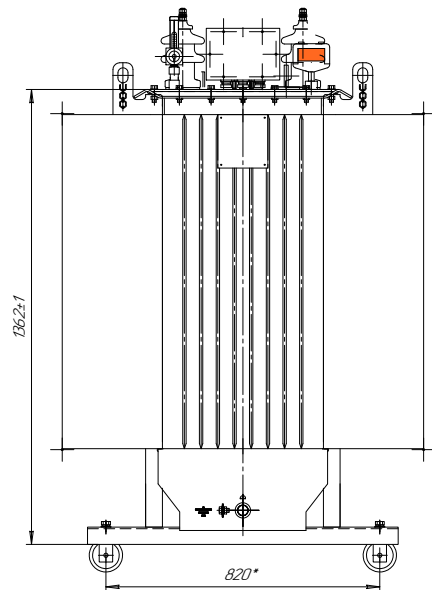



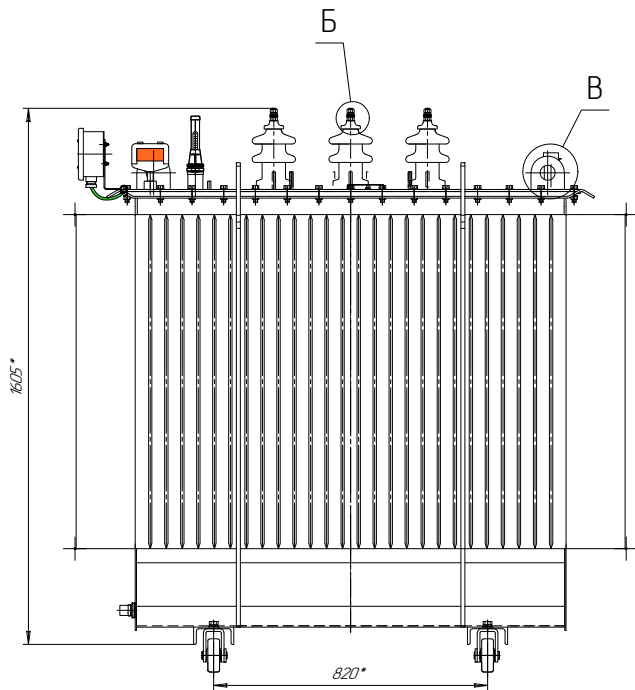


Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (120)




Колея для поперечного перемещения

Колея для продольного перемещения

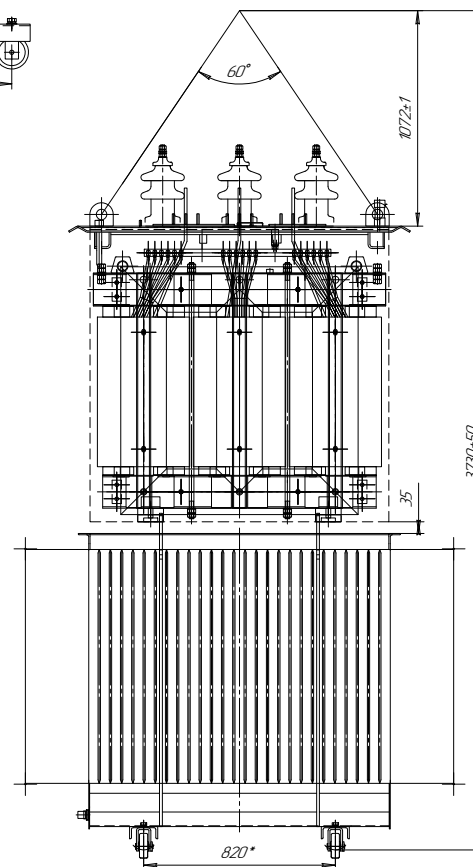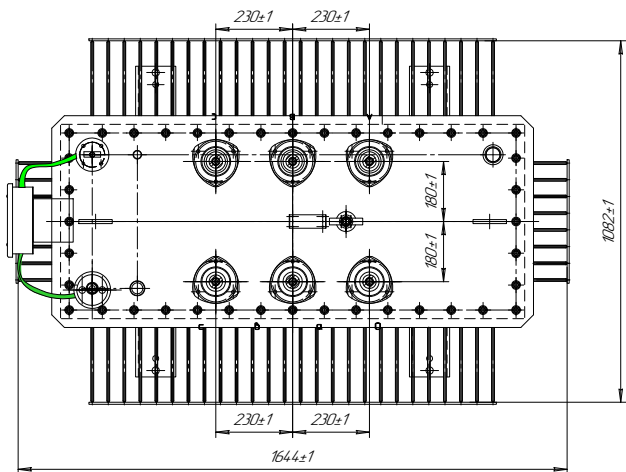

Крепление активной части к крышке

Крышка трансформатора



Активная часть трансформатора

Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	520
Полная трансформатора	2550

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированным пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.

ЖКУИ.672333.108-777 ГЧ			
Трансформатор ТМТ-1000/6,6-6кВ			
Габаритный чертеж			
Изм. Лист	№ докум.	Лист	Вит
Разработ	Ануров А.		
Проб			
Технотр			
Начальн			
Упр			
Лист		Масса	Масштаб
1		18	1:8
Лист		Листов	1
А0 "КТЗ"		Формат А2-2	

