
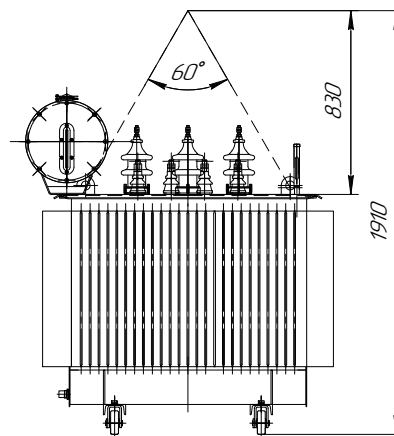
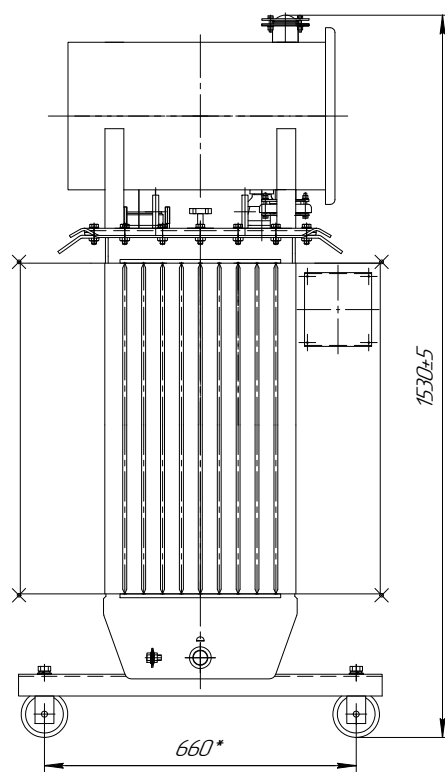



ЖКУИ.672233.094 ГЧ

Лист 1 из 1
ЖКУИ.672233.094

Лист 1 из 1
ЖКУИ.672233.094

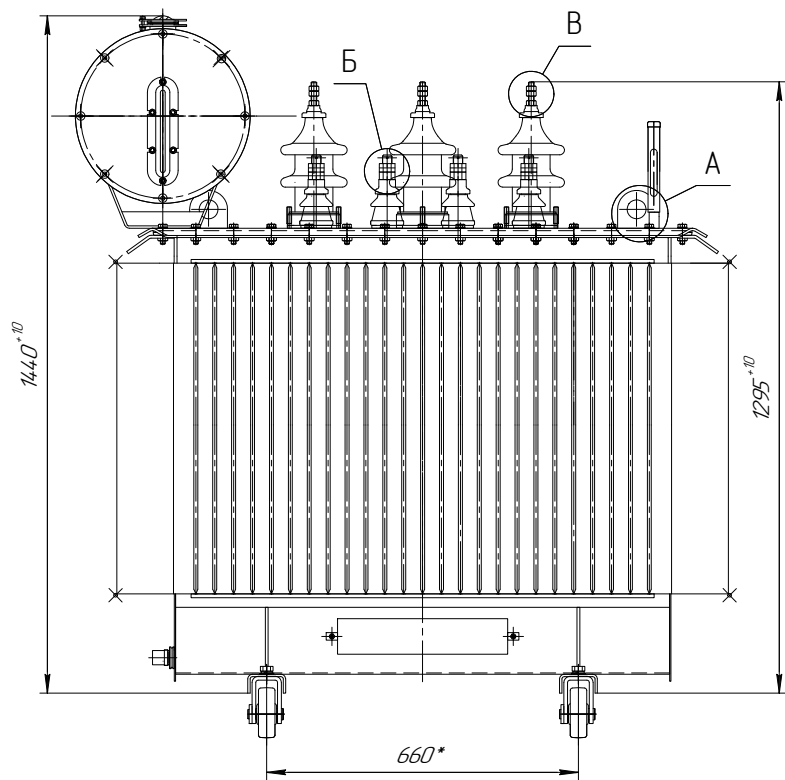


Каток (1:2)




Обозначение	Напряжение обмоток	Схема и группа соединения
ЖКУИ 672233.094	6/0,23	У/Ун-0
-01	6/0,4	Д/Ун-11
-02	10/0,23	У/Ун-0
-03	10/0,4	Д/Ун-11
-04		
-05		

Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора






Колея для поперечного перемещения

A(1:2)



Колея для продольного перемещения

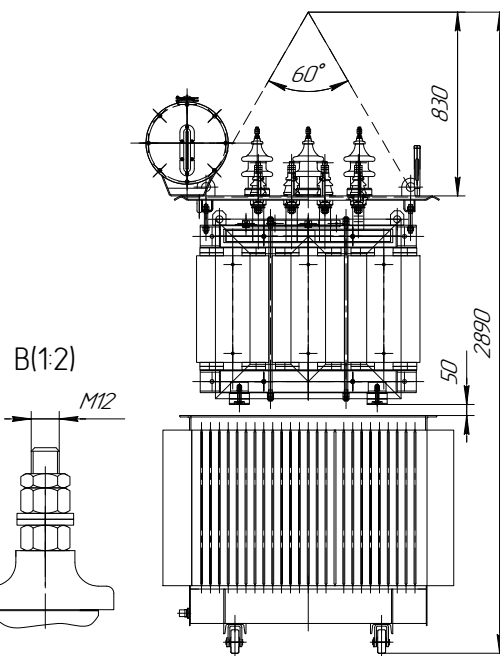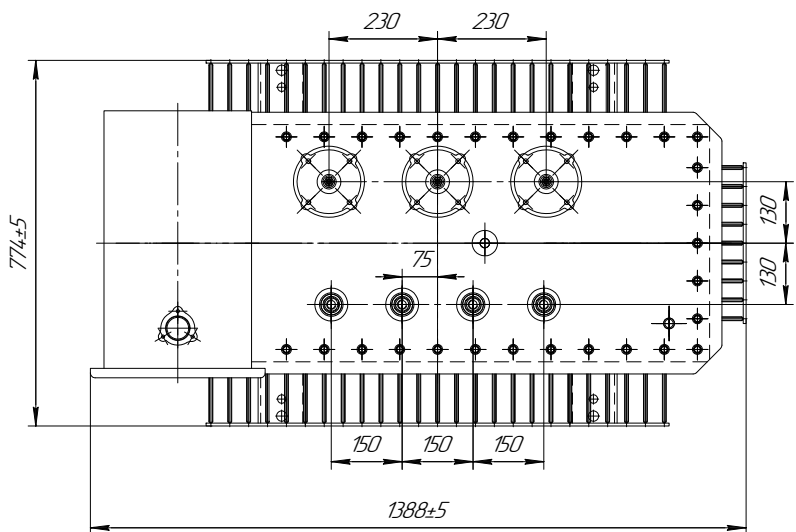

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14192.

Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	248
Полная трансформатора (с катками)	1192

ЖКУИ.672233.094 ГЧ			
Трансформатор Габаритный чертеж			
(косой стык провод-провод)			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ермишнев		
Проб.	Кузнецов		
Т.контр.	Толстова		
Н.контр.	Белодорова		
Утв.	Наливайко		
Лист		Масса	Масштаб
A		См.табл.	18
Лист		Листов	1
АО "КТЗ"		Формат А2	