
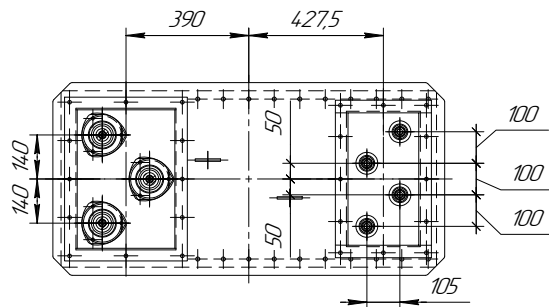
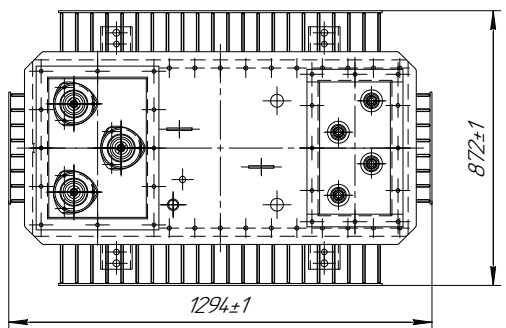
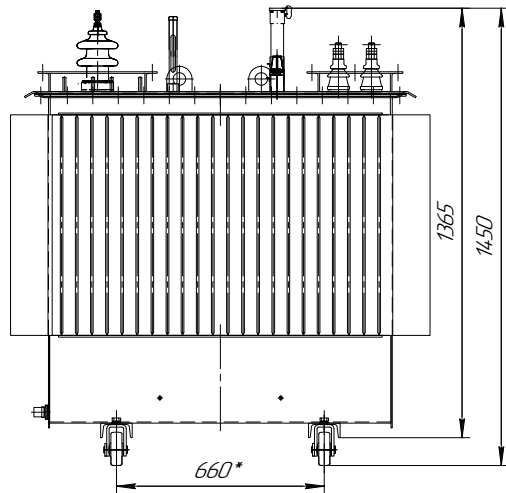




Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (120)



Колея для продольного перемещения

Колея для поперечного перемещения

Шпилька ввода ВН В(1:2)



Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	400
Полная трансформатора	1985

- Размеры для справок
- ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
- Трансформатор поставляется заводом с запломбированными проделками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
- Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.

ЖКУИ 672 233.025-222				Лист	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТМГФ-400		
Разраб.	Амурсов А.			см.табл.		
Проб.				1:1		
Т.контр.				Лист	Листов	1
Н.контр.				Левое исп.		
Упл.				АО "КТЗ"		